

**Dane do faktur:****Nabywca:**

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW – 6.3810.41.5.2025.8.3.2

Koszalin, dnia 10.04.2025 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: **Przebudowę DW 126 odc. Siekierki – Mieszkowice**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji 140A WPR. Prosimy o jednoznaczne określenie w jakiej odległości od obiektu mają się znajdować, jaką barwę światła i jaki kąt świecenia mają posiadać punktowe elementy oświetlenia iluminacyjnego.

Odpowiedź:

Temperatura barwowa: 3000K, kąt oprawy ok. 30°, lokalizacja opraw w terenie zielonym na fundamencie o wys. 20-50cm powyżej gruntu. Odległość od obiektu około 1,5m – poza chodnikiem wokół obiektu.

Wzór graficzny oprawy:



Oprawy muszą być trwale zabezpieczone przed: działaniami o charakterze wandalizmu, przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak nadeptanie.

Dokładny typ oprawy zostanie określony na etapie opiniowania wniosków materiałowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, jako załącznika do wniosku materiałowego, obliczeń fotometrycznych (plik IES lub LDT oraz plik PDF), które podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 140A WPR. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakim kablem i skąd będą zasilane punktowe elementy oświetlenia iluminacyjnego.

Odpowiedź:

Oświetlenie iluminacyjne będzie zasilane kablem YKY 3x2,5mm² z najbliższego projektowanego słupa oświetleniowego.

Pytanie nr 3

W wyjaśnieniach SIWZ z dnia 04.04.2025r. Zamawiający napisał, że należy w wycenie uwzględnić koszty zakupu materiałów. Skoro tak, to proszę o udostępnienie więcej danych na oprawy oświetleniowe montowane na słupach-obliczenia fotometryczne, oraz na oprawy przeznaczone do oświetlenia iluminacyjnego małej architektury (czołgu) i zieleni – oświetlenie punktowe.

Odpowiedź:

Oświetlenie powinno spełniać następujące wymogi:

- klasa oświetlenia jezdni: M4;
- klasa doświetlenia przejść dla pieszych: PC3.

W zakresie oświetlenia należy spełnić wymagania zawarte we wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu m.in.:

- WR-D-41-4 wersja 02 obowiązujące od 2021.07.01
- WR-D-72-1 wersja 02 obowiązuje od 2023.07.03
- WR-D-72-2 wersja 01 obowiązuje od 2022.12.21

Doświetlenie przejścia:

- oprawa oświetleniowa typu LED;
- moc oprawy maks 46,5W;
- strumień świetlny oprawy min. 7119 lm;
- strumień świetlny lampy min. 8000 lm;
- źródło światła: LED;
- barwa światła: chłodno białej 5700K;
- stopień szczelności: IP66.

Wysięgnik 1x 1m. Słup 2szt o wys. części nadziemnej 6 m.

Oświetlenie strefy przejściowej:

oprawa oświetleniowa typu LED

- moc oprawy maks 60W;
- strumień świetlny oprawy min. 8797 lm;
- strumień świetlny lampy min. 10000 lm;
- źródło światła: LED;
- barwa światła: neutralna biała 4000K;
- stopień szczelności: IP66;

Bez wysięgników. Słupy o wys. części nadziemnej 8 m.

Dokładny typ oprawy zostanie określony na etapie opiniowania wniosków materiałowych.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, jako załącznika do wniosku materiałowego, obliczeń fotometrycznych (plik IES lub LDT oraz plik PDF), które podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie nr 4

Jakie wymiary powinny mieć wysięgniki: długość, wysokość, kąt nachylenia?

Odpowiedź:

Wysięgniki powinny mieć długość 1 m, kąt nachylenia 5 stopni.

Jeżeli wymagane parametry oświetleniowe, tj. klasa oświetlenia jezdni: M4 oraz klasa doświetlenia przejść dla pieszych: PC3 zostaną spełnione bez wysięgników Zamawiający dopuszcza rezygnację z montażu wysięgników.

Dokładny typ wysięgnika zostanie określony na etapie opiniowania wniosków materiałowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, jako załącznika do wniosku materiałowego, obliczeń fotometrycznych (plik IES lub LDT oraz plik PDF), które podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.


Pytanie nr 5

Proszę udostępnić schemat zasilania doświetlenie przejść dla pieszych, wygląd szaf oświetleniowych.

Odpowiedź:

Koncepcję zasilania oświetlenia oraz schemat szafki zamieszczono w załączniku 1 i 2.

Szafka oświetleniowa: wolnostojąca z tworzywa o wyglądzie jak na poniższym rysunku.

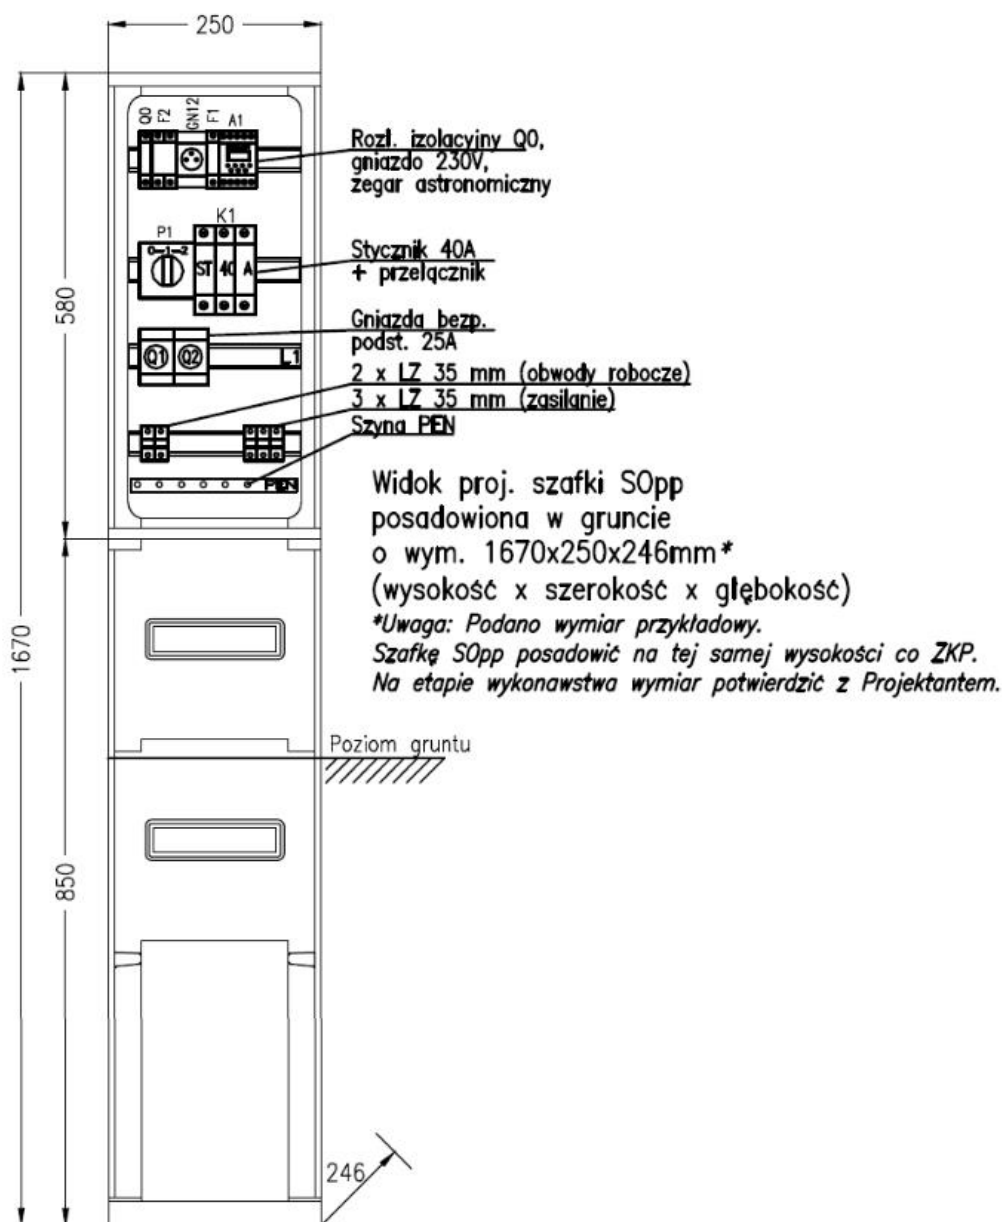

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia treść pkt 1, 3 i 4 DZIAŁU XII SWZ, które odpowiednio otrzymują brzmienie:

„1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem:

do dnia 18.04.2025 r. do godziny 10:30”

„3.Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 18.04.2025 r. o godz.11:00**, za pośrednictwem Platformy.”

„4.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. **do dnia 17.05.2025 r.** włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

1. Koncepcja
2. Schemat oświetlenia

p.o. Dyrektora

mgr inż. Waldemar Wejnerowski