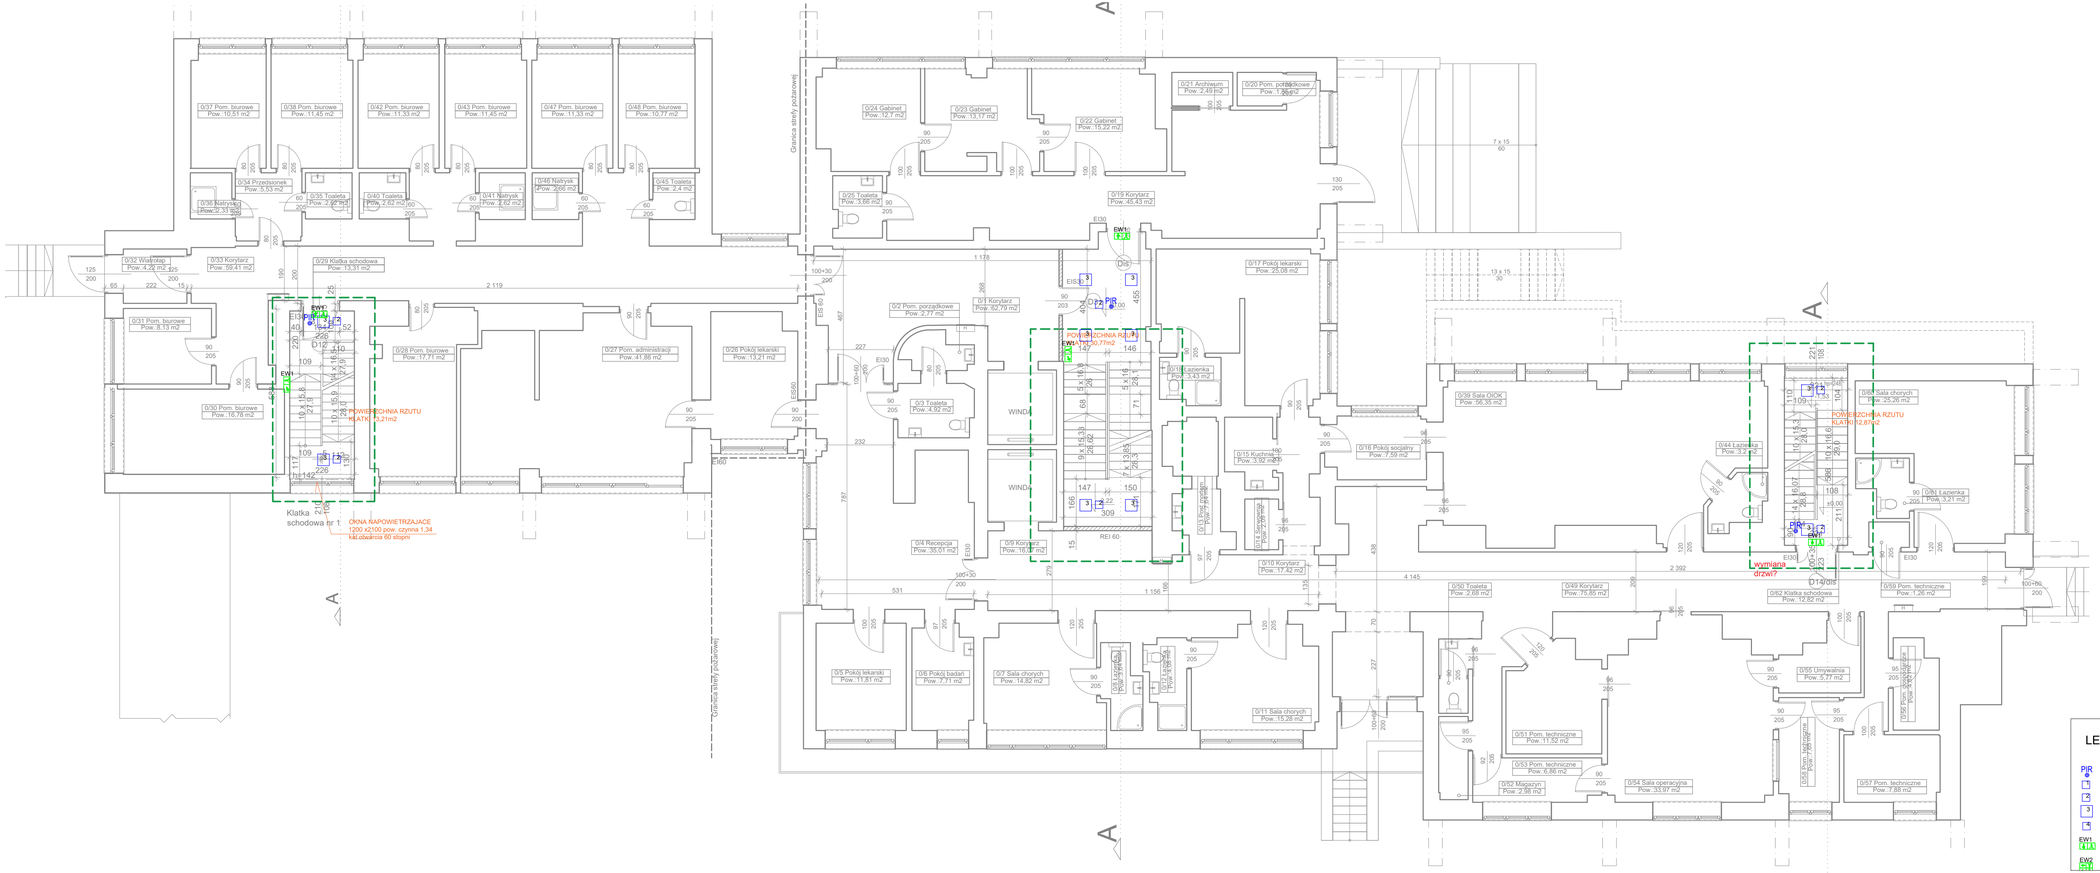

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

PIR	Czujka ruchu, sufitowa, korytarzowa
3	Oprawa oświetlenia awaryjnego soczewka do drogi ewakuacyjnej _2W_AT 350lm 1h
3	Oprawa oświetlenia awaryjnego soczewka do przestrzeni otwartej _2W_AT 350lm 1h
3	Oprawa oświetleniowa do zabudowy w suficie podwieszonym 2850lm IP44 LED 4000K
	Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna
EW1 1 W	Oprawa ewakuacyjna 1W z modułem awaryjnym 1h jednostronna
EW2 2 W	Oprawa ewakuacyjna 1W z modułem awaryjnym 1h dwustronna

Zasilanie opraw w klatkach schodowych należy wyprowadzić z obwodów istniejących rozdzielnic miejscowych przewodami N2XH 4x1,5mm2 . W projekcie przyjęto wymiane opraw oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego.

	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VIZ-PROJEKT 43-100 TYCHY NIP: 631-157-66-62 tel.:032-7805225	INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PROJEKTANT	mgr inż.Krzysztof RAŹNIEWSKI upr. bud. nr SLK/4700/PWOE/13
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ODDZIAŁU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO ELEKTRYCZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ELEKTRYCZNEJ SIECI PRZECIWPOŻAROWEJ I WENTYLACJI		
NAZWA ELEMENTU	PROJEKT TECHNICZNY	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Szymon PARUCH upr. bud. nr SLK/4930/POOE/13
ADRES	43-100 TYCHY, UL. EDUKACJI 102 AZ. NR. 2642/42 OBRĘB: 0006 PAPROCANY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2407701 , 1 TYCHY		
TEMAT RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA KLATEK SCHODOWYCH 1, 2 I 3 - RZUT PARTERU	OPRACOWANIE:	.
INWESTOR	MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 TYCHY, EDUKACJI 102		
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA LIPIEC/SIERPIEŃ2024	SKALA 1: 100	NR PROJ. A-2024/07/16	NR RYS. IE202

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM(ZOPOWIEDZIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW)