


### OZNACZENIA

- CZYNNIK GRZEWczy ZASILANIE 80°C
- CZYNNIK GRZEWczy POWRÓT 60°C
- - - - - PRZEWODY IMPULSOWE
- CTZ CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
- Pi MANOMETR
- Ti TERMOMETR

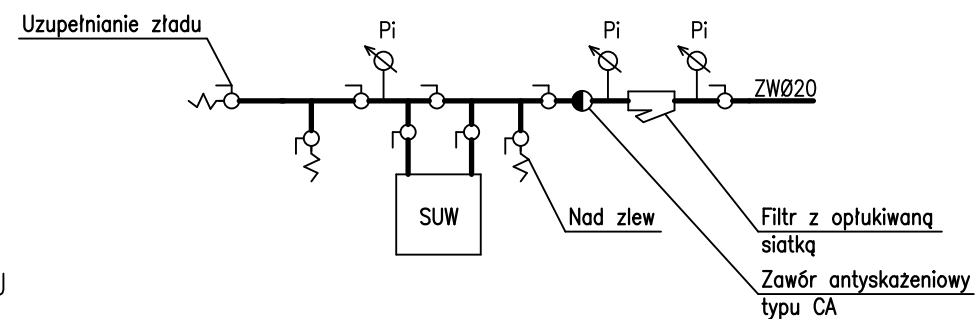

OBIEKT: BUDYNEK KOMUNALNY KOŃCZYCE MAŁE, UL. STAROPOLSKA 5		DATA: 01.2025
TEMAT:  SCHEMAT KOTŁOWNI - HOTEL I RESTAURACJA		SKALA: -
		RYS.NR 6
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK	519/79	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	