LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE, (AUTONOMIA 3H)		
OPRAWY EWAKUACYJNE - OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH I PRZESTRZENI OTWARTYCH:		
AW1	ILDR023SC	oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3,7W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
AW2	ILDF023SC	oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3,7W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
AW3	ILDS023SC	oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna wąska ("spot"), 3,7W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
AW4	KMB013SC	oprawa awaryjna 3h, montaż nastropowy / naścienny lub boczny, optyka uniwersalna, 4,6W, prostokątna, LED, autotest, IP54, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4
ZW2	ZAW013SC-COOL	oprawa awaryjna 3h, zewnętrzna - oświetlenie wyjścia, montaż naścienny, 4,6W, metalowa obudowa, LED, autotest, IP65, zakres temp. -25 °C / +40 °C, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4
OPRAWY EWAKUACYJNE - KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNĘTRZNIE PODŚWIETLONE)		
EW1	KMU013SC	oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaż nastropowy / naścienny / boczny / zwieszany, VD=24m, 4,6W, LED, autotest, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów podst.

UWAGI:

1. Do oświetlenia sprzętu ppoż., w zależności od typu pomieszczenia, należy przewidzieć oprawę:
   - AW3 - nastropowo.
2. Wszystkie oprawy kierunkowe dostarczane są wraz z kompletnym zestawem piktogramów podstawowych.
3. Oprawy zewnętrzne:
   - wersje -COOL: z zewnętrzną obudową akumulatora do montażu wewnątrz budynku (długość przewodu łączącego = 1mwtr),
   - wersje -EHE: wyposażone w dodatkowy, wewnętrzny, układ grzejny.

Układ sieci TN-S

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU:	
bezpośrednim:	izolacja części czynnych
pośrednim:	samoczynne wyłączenie zasilania
uzupełniająco:	wyłączniki różnicowoprądowe

PGPWP przycisk wyzwalania głownego przeciwporazeniowego wyłącznika prądu

Nazwa	
C000	Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046
	Optyczna czujka dymu DOR-4046
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Przycisk oddymiania PO-6x
	Trzymacz elektromagnetyczny podłogowy
SD	siłownik drzwi napowietrzających z ryglem
	panel sterowniczy dotykowy centrali SSP
HP4	hydrant nr 4
ZD	przycisk zwalniajacy trzymak drzwi
S1	Sygnalizator akustyczny nr 1konwencjonalny SA-K7 z puszką PIP-1A

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pożarowej, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujętych w niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem wymagany sposób ich zabezpieczenia lub odstąpienie od zabezpieczenia.

WYBURZENIA

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH!

PGPWP-3 przycisk nr 3 zdalnego wyzwalania GPWP

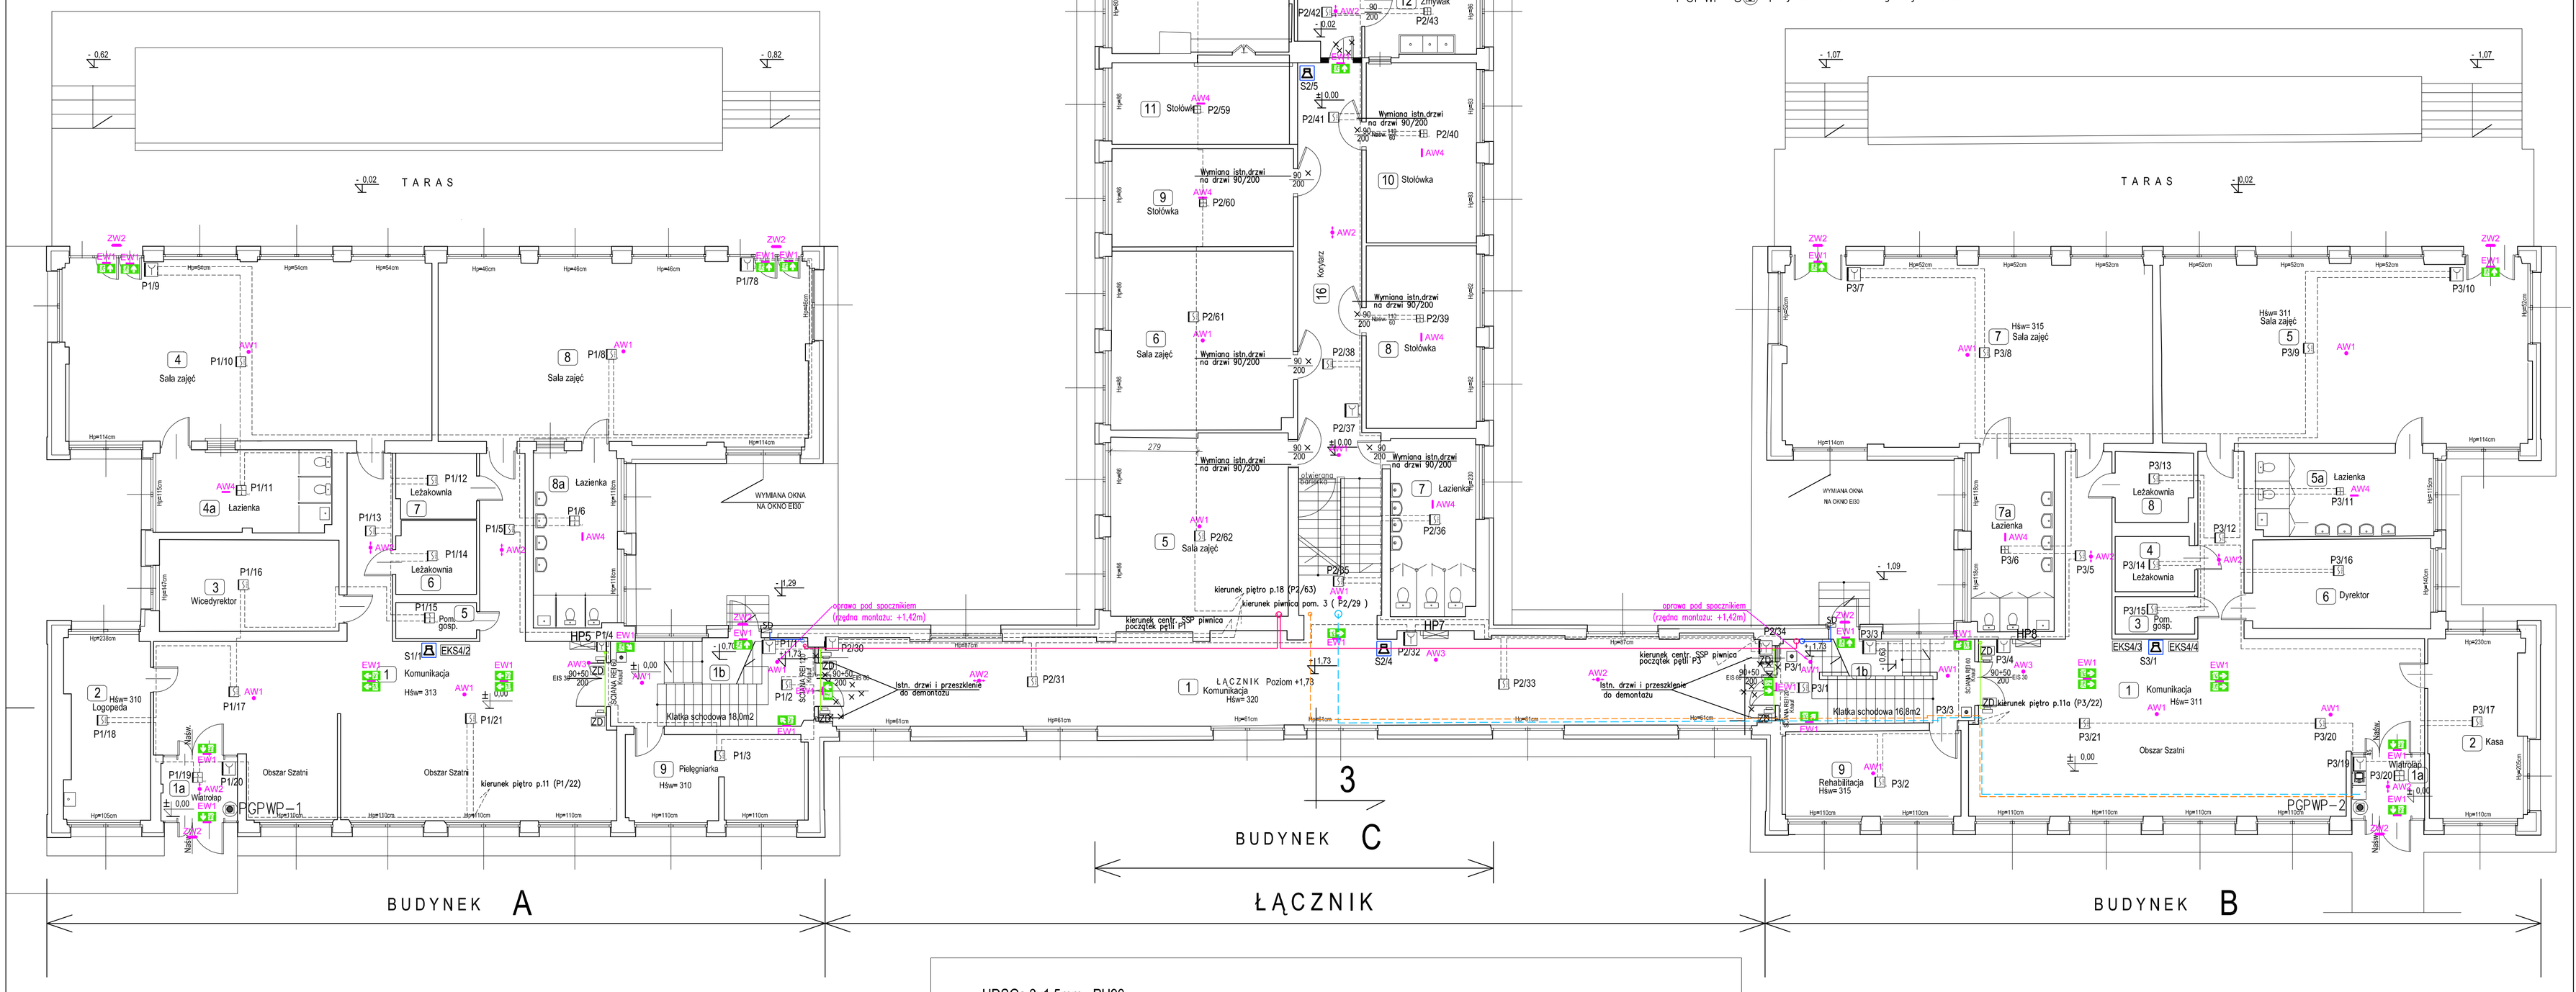

HDSGs 3x1,5mm PH90	WLZ PANELU STERUJĄCEGO
HDSGs 3x1,5mm PH90	WLZ CENTRALI UCS 6000
2xHTKSH ekw 3x2,5mm	POŁĄCZENIE POLON 600 DO PANELU STERUJĄCEGO
HDSGs 3x1,5mm PH90	ZASILANIE SIŁOWNIKÓW OKIEN ODDYMIAJĄCYCH
HDSGs 3x2,5mm PH90	ZASILANIE SIŁOWNIKÓW DRZWI NAPOWIETRZANAI
HTKSH ekw 3X2X0,8	ZASILANIE ODDZIELEŃ POŻAROWYCH
YnTKSY ekw 1x2x0,8	Pętla dozorowa P1, P2, P3

Zasilanie przycisków oddymiania, przewietrzania - kabel HTKSH ekw 3x2x0,8

PRO TECH	BIURO PROJEKTOWO-KOSULTINGOWE UL. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica tel. 69453207, e-mail: jkrasnicki@protechbpk.pl		
Obiekt/adres:	Miejskie Przedszkole Nr 13 Legnica, ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a, działka nr 435/2 Obręb Wrocławskie Przedmieście	Inwestor:	59-220 Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a
		Tytuł opracow.:	Budowa systemu ochrony ppoż. RZUT PARTERU [Łącznik poziom +1,73]
Projektant:	mgr inż. Przemysł Cupiał upraw. bez ograniczeń w spec. dośw. nr ew. 43/7095/67	Podpis:	
Opracował:		Branża:	ELEKTR. Nr opracow.
		Podpis:	Skala: 1:100 E2
			Data: 12-2020