



[illegible]

PGMP  przycisk wyzwolenia głównego przeciwpiorazeniowego wyłącznika prądu



UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pożarowej, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujętych w niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem wymagany sposób ich zabezpieczenia lub odstąpienie od zabezpieczenia.

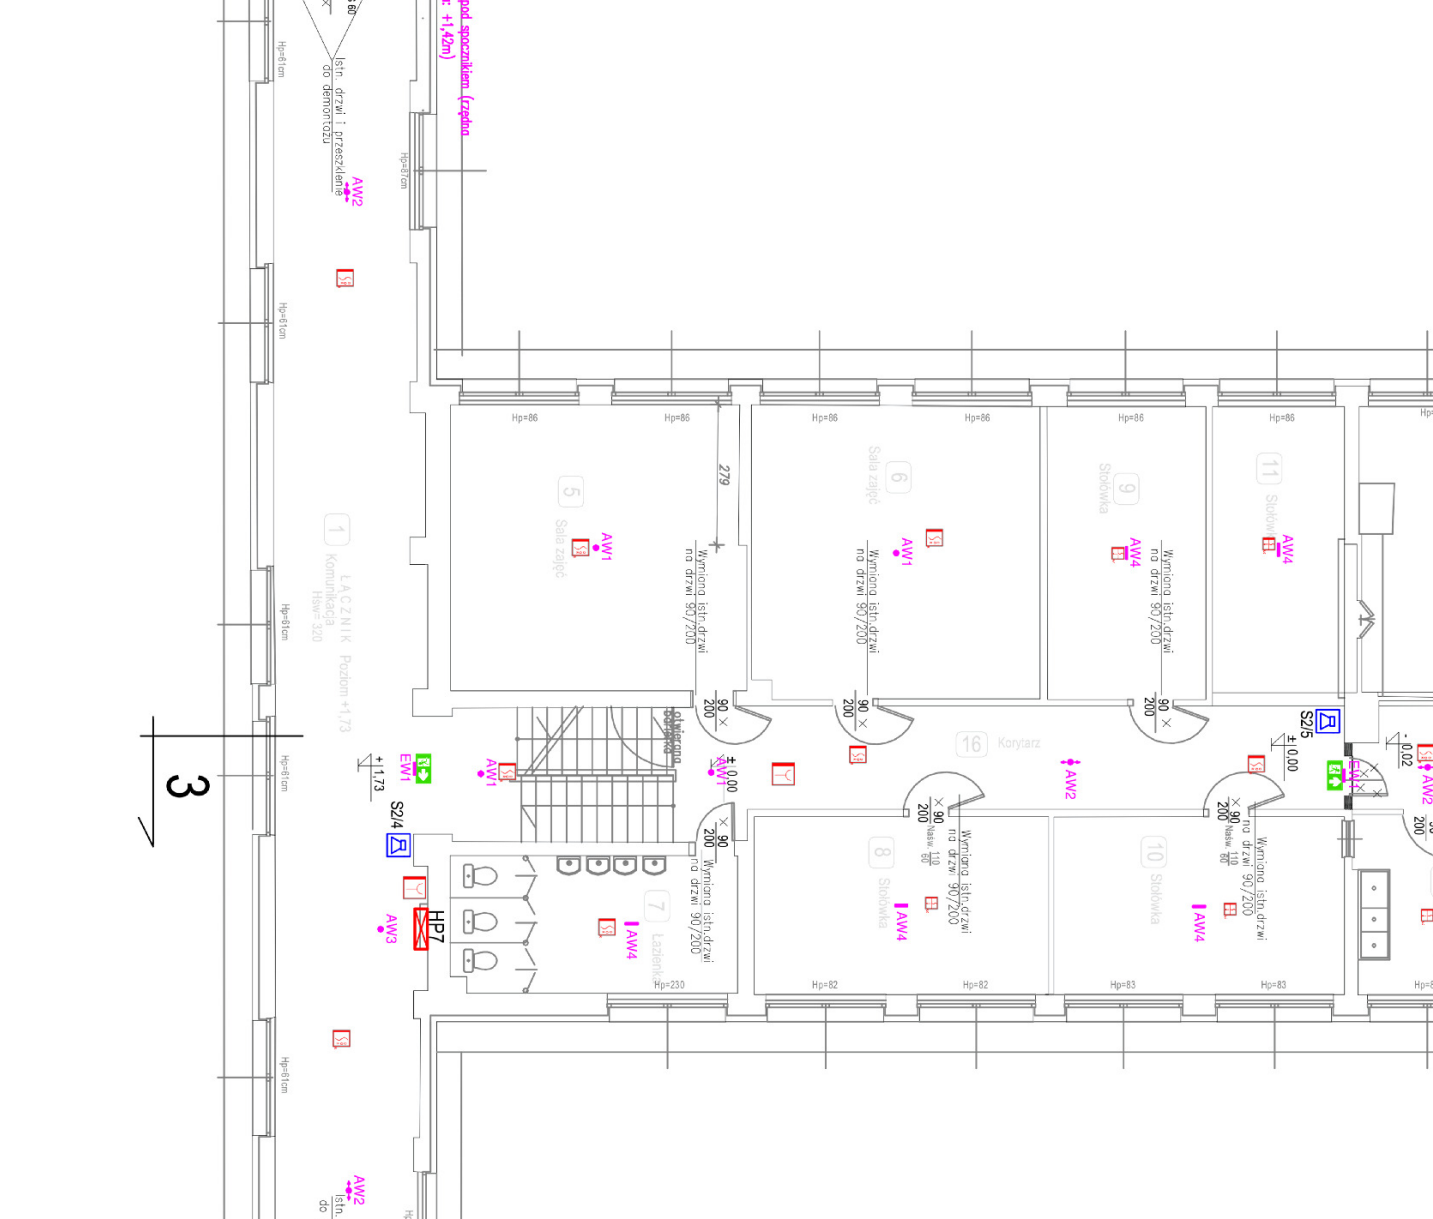

WYKRYWKA

SYGNALIZATOR
