


Przy łukach i trójkach umieścić bloki oporowe.

Nad rurociągiem ułożyć metalizowaną taśmę ostrzegawczą.

Przy kolizjach i w pobliżu kabli teleenergetycznych stosować ostoowe rury dwudzielne i inne postanowienia operatorów tych sieci, zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.

Przy kolizjach z kanalizacją przegłębić wodociąg.

"\*" oznacza, że rzędna opisanego uzbrojenia jest tylko przewidywana, należy sprawdzić przekopem ręcznym

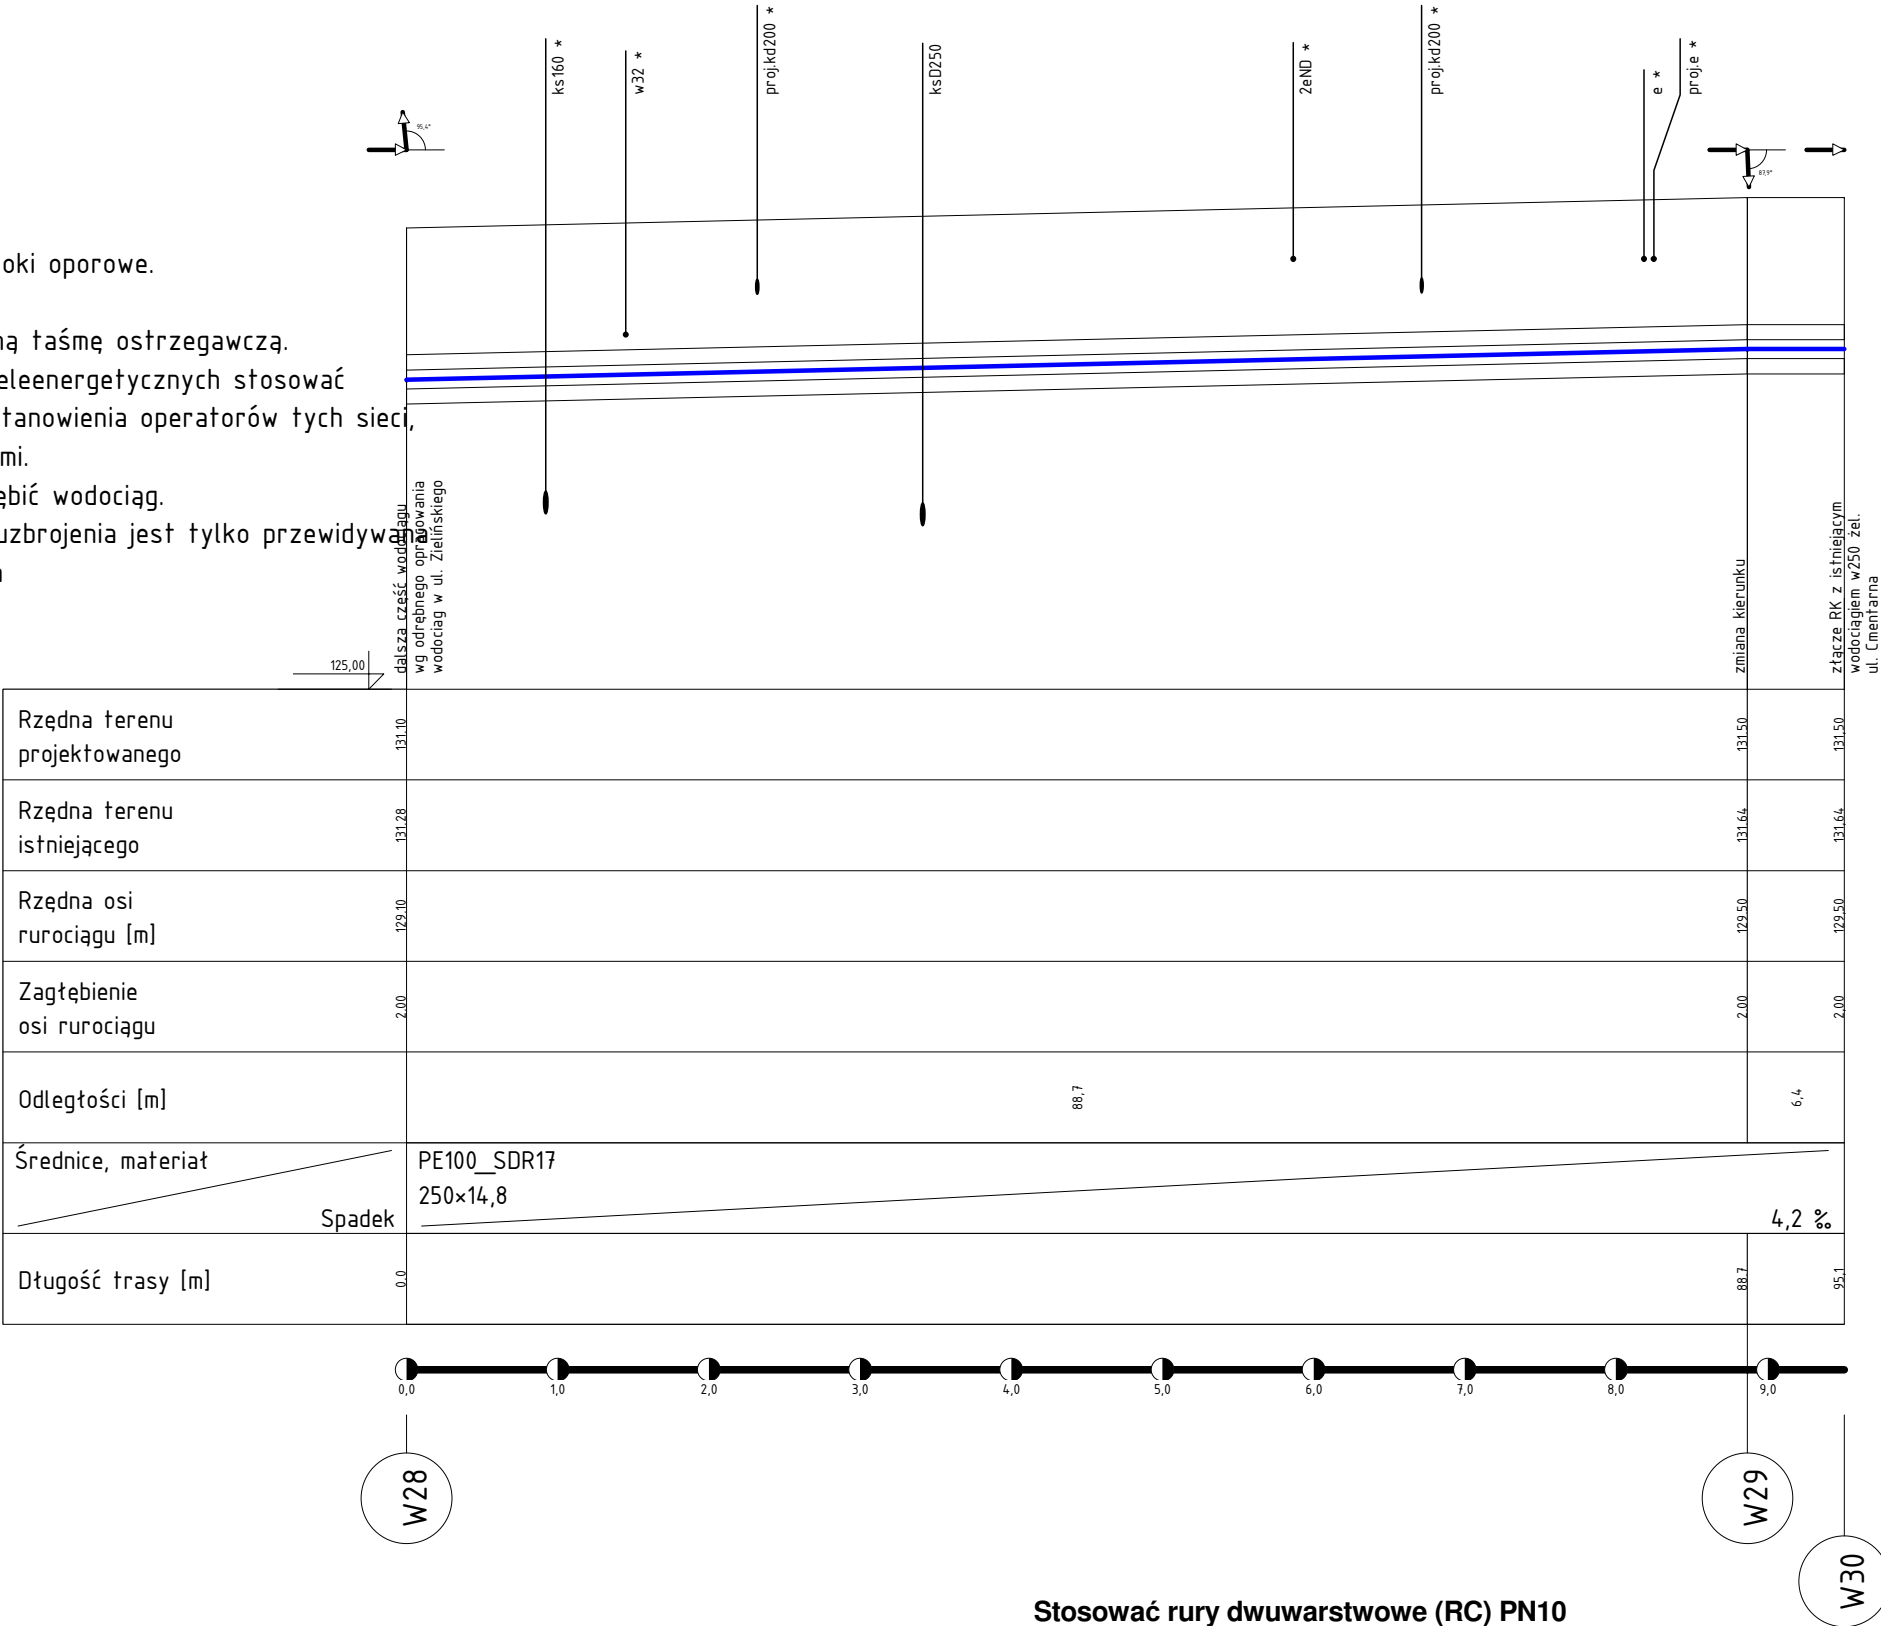

Stosować rury dwuwarstwowe (RC) PN10

Profil podłużny sieci wodociągowej – wodociąg magistralny 250			Andrzej Pióro	
Temat  Przebudowa sieci wodociągowej Czersk-M, ul. Kr. Jadwigi			89-650 Czersk, ul. Starego Urzędu 4/3, tel. 608.55.69.44	
Autor projektu		Podpis		
mgr inż. Andrzej Pióro				
Element:	PZT/PT	Data	Nr rys.	nr uprawnień POM/0030/PWOS/06
Godto:	22121N.sw	23 października 2023 r.	S1	