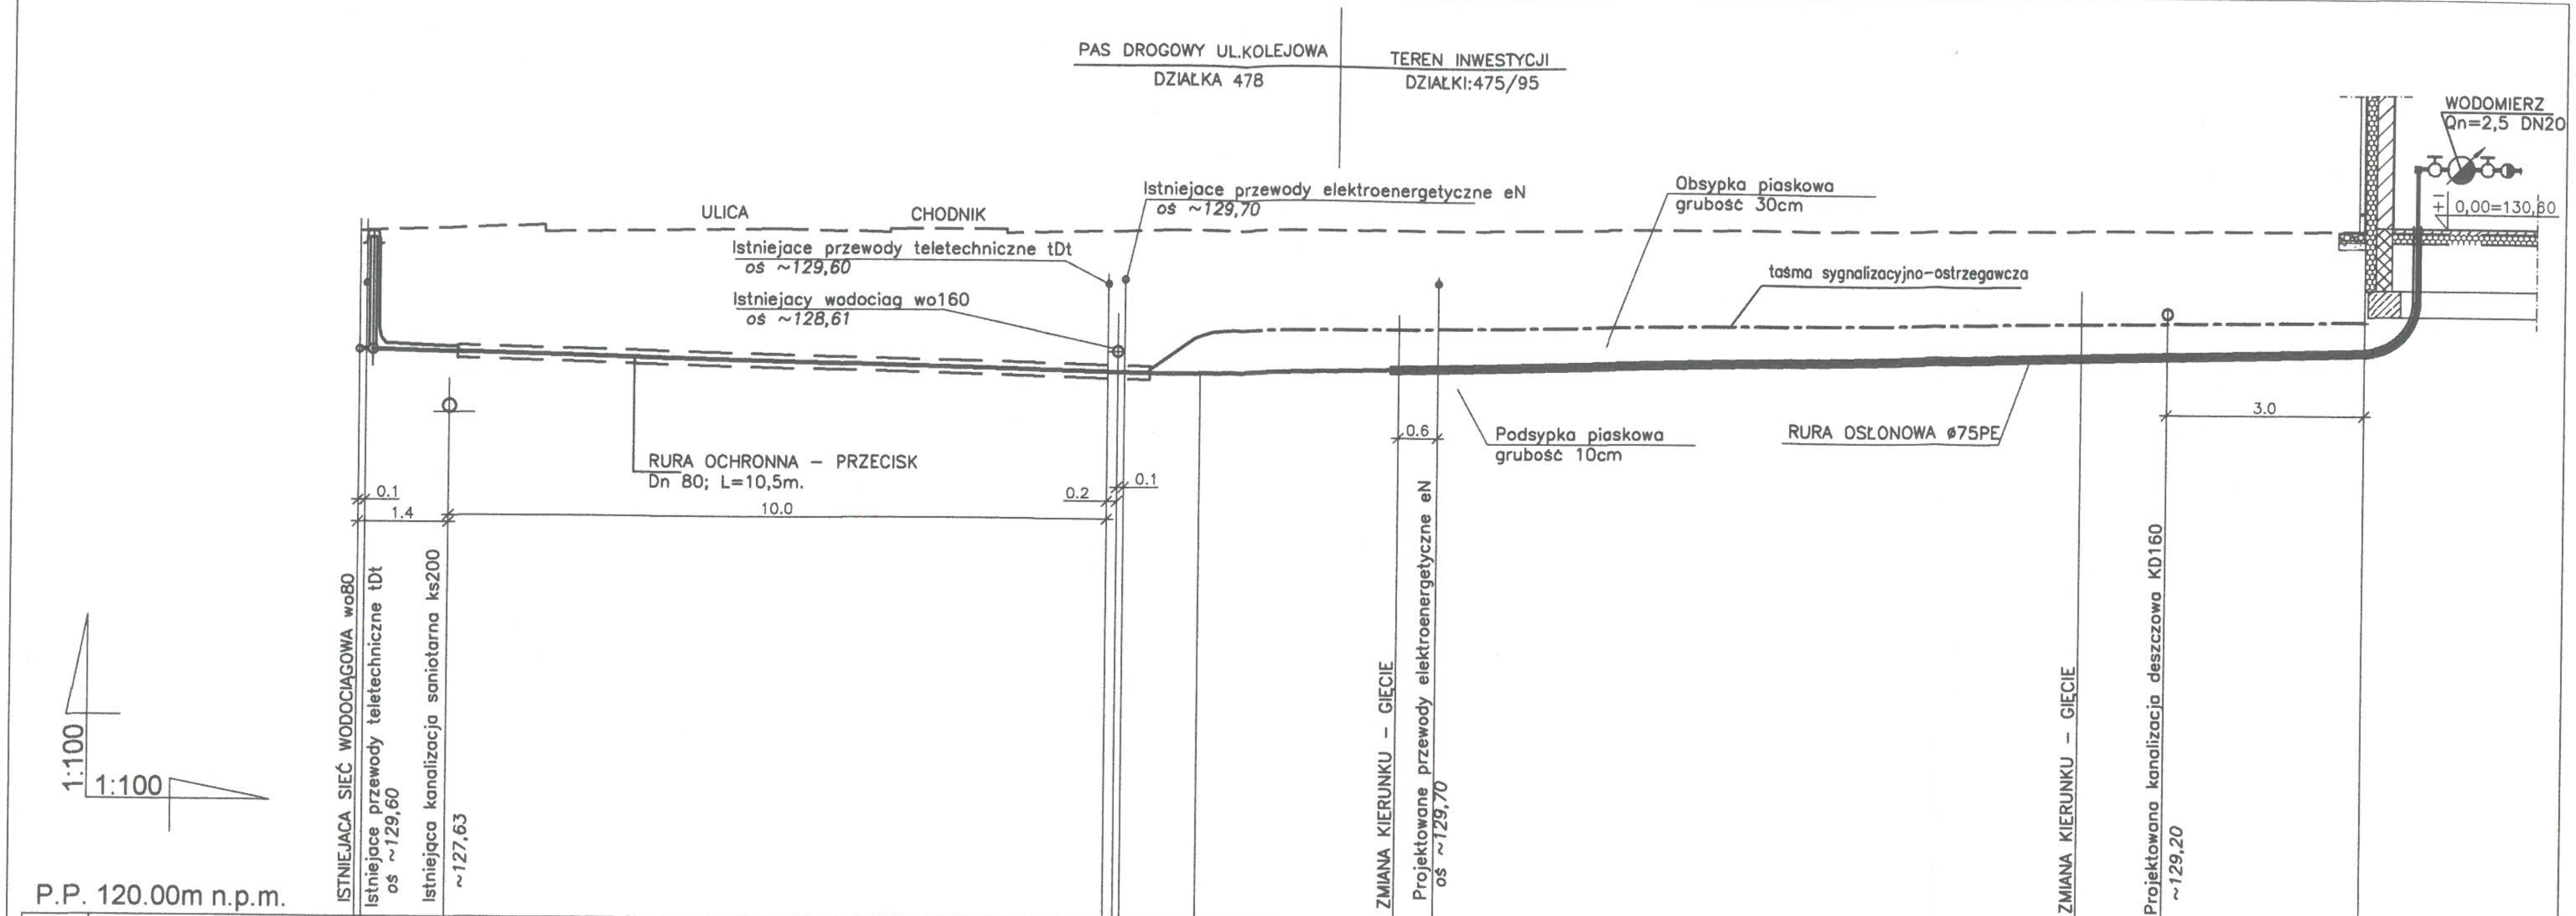

P.P. 120.00m n.p.m.

RZĘDNE	TERENU	130,40		130,40	130,40		130,57
	OSI RUROCIĄGU	128,60	128,56	128,30	128,28		128,60
	ZAGŁĘBIENIE DO OSI	1,8		2,10	2,12		1,97
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK		Ø40PE(PN10)		i=2,5%	Ø40PE(PN10)		i=1,8%
DŁUGOŚCI		0.0	12,7		12,7	3,1 · 15,8 · 10,4 · 26,2 · 4,3	30,5

(W1) (W2)

WĘZEŁ (W1)

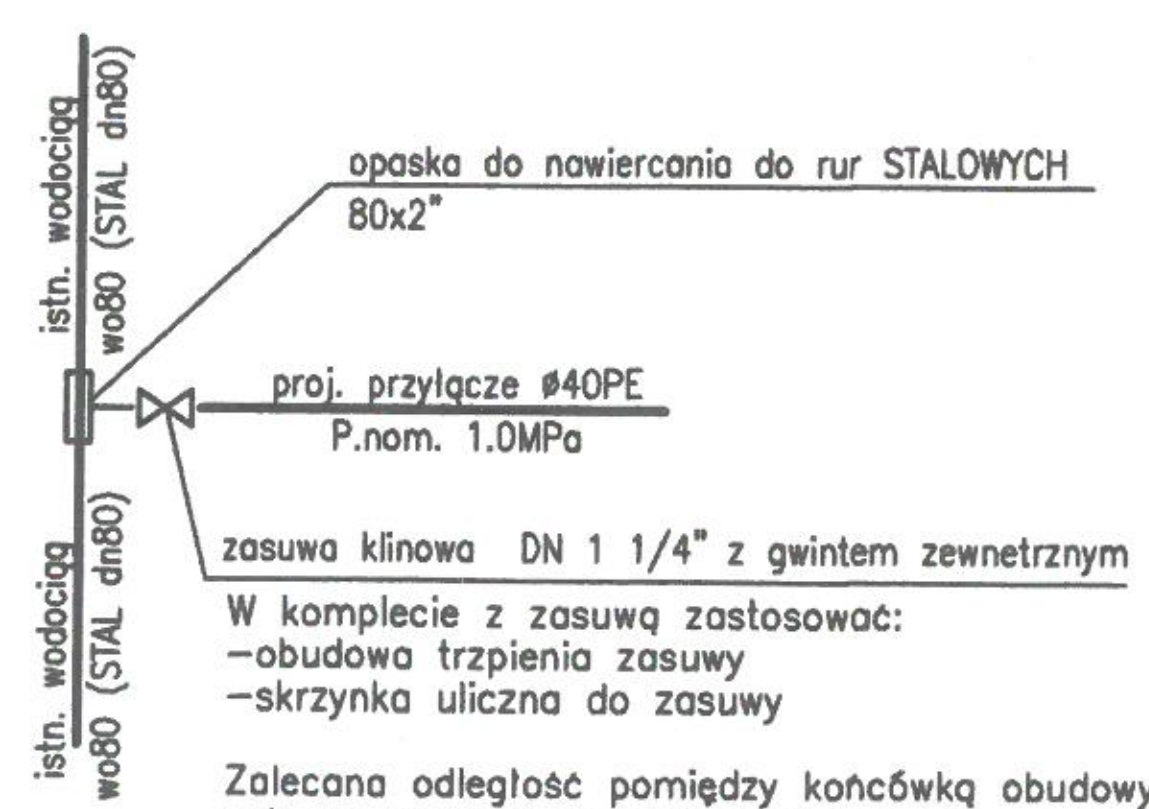

zasuwa klinowa DN 1 1/4" z gwintem zewnetrznym 2"/złącze do rur PE dz=40mm.

W komplecie z zasuwą zastosować:
- obudowa trzpienia zasuwy
- skrzynka uliczna do zasuwy

Zalecana odległość pomiędzy końcówką obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociągowej powinna wynosić około 25 cm.

UWAGA: przyłacze wodociągowe układać na głębokości min. 1,8m.

UWAGA przed przystąpieniem do wykonania przecisku nalezy bezwzględnie sprawdzić położenie istniejącego wodociągu w miejscu właczenia, oraz pozostałego istniejacego uzbrojenia (szczególnie istniejacego wodociągu wo160) w przypadku rozbieżności z projektem, kolizji nalezy dostosować spadek, zagłębienie projektowanego przyłacza w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, Projektantem

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:	**Profil podłużny przyłącza wodociagowego**	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Paszko, upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w specj. san.	17.01.2023
Sprawdzajacy:	mgr inż. Łukasz Paszko, upr. nr PDL/0125/PWOS/12 w specj. san.	17.01.2023
Skala: 1:100/100	Stadium: Projekt techniczny/wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\SERWER\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		**W-K.2**