



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
DLA SIECI CIEPLNEJ

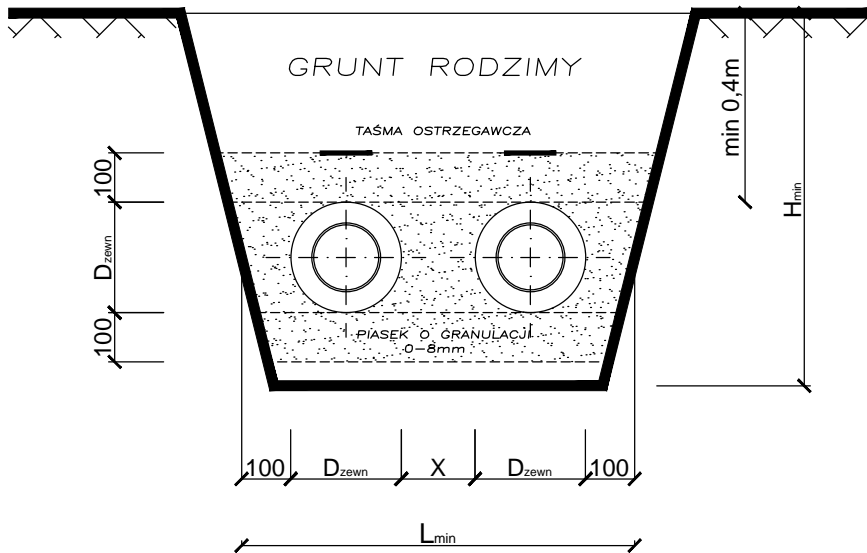

MINIMALNE WYMIARY WYKOPU
PREIZOLOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

D _{zew} [mm]	X [mm]	L _{min} [m]	H _{min} [m]
90	150	0,70	0,65
110			
125			
140		0,75	0,70
160		0,80	
200	250	0,90	0,75
225		1,00	
250		1,10	0,80
315		1,20	0,90
400		1,40	1,00
450	300	1,50	
500		1,60	1,10
560		1,80	1,20
630		2,00	1,30
710		2,20	1,40
800	300	2,40	1,50
900		2,65	1,60
1000		2,90	1,70
1100		3,15	1,85
1200		3,40	1,95

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
DLA SIECI CIEPLNEJ
PRZY PRZYKRYCIU MNIEJSZYM NIŻ 0,4m

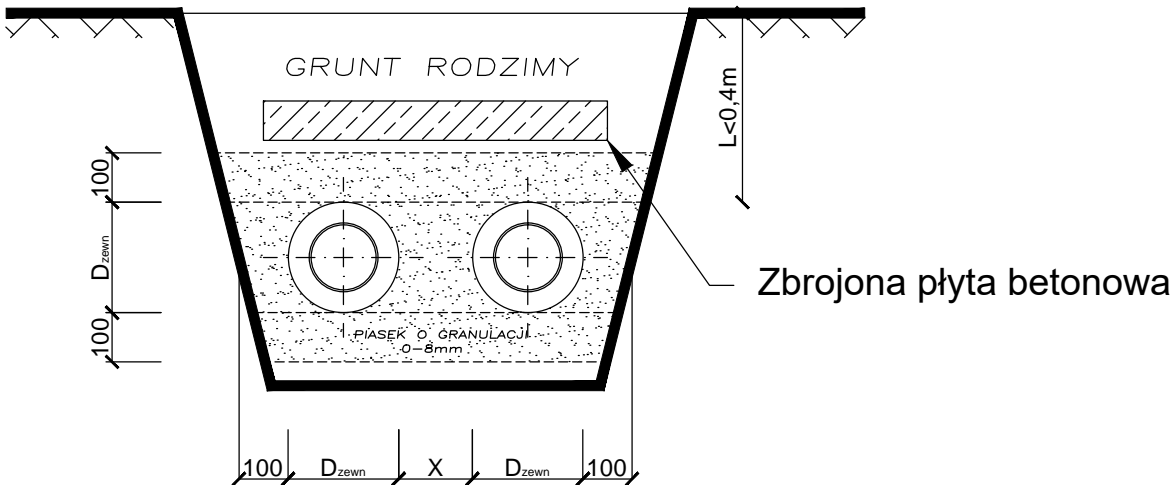

UWAGI:

- Prace ziemne winny odpowiadać miejscowym warunkom gruntowym i wykonane zgodnie z BN-83/8836-02,
- Głębokość układania rur powinna być zgodna z projektem,
- W przypadku gdy obciążenie rurociągu przekracza max. dopuszczalne naprężenia dla rury płaszczowej na obsybcie piaskowej lub gdy przykrycie jest mniejsze niz 0,4m należy ułożyć płyty z betonu zbrojonego,
- W miejscach łączenia rur należy wykonać poszerzenia 250-300cm dla umożliwienia prawidłowego zespawania rur i wykonania połączeń mufowych.

Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa Michał Miklas ul. Wierzbńskiego 128, 88-100 Inowrocław				PPiOB	
Tytuł projektu	BUDOWA KRĘGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ				
Tytuł rysunku	Przekrój poprzeczny wykopu sieci preizolowanych				
Adres obiektu	działka nr 326/2, obręb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator działki 040705_4.0003.326/2				
Inwestor	Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo				
Projektował	mgr inż. Grzegorz Chudy	KUP/0182/PWBS/16 w specjalności instalacji sanitarnych b/o	10.02.2025r.		
Sprawdził	dr inż. Jacek Miklas	ABIT-II-7131-39/2001 w specjalności instalacji sanitarnych b/o	10.02.2025r.		
Faza	PZT	Skala	---	Arkusze	PZT.11