


Schemat podmieszania pompowego

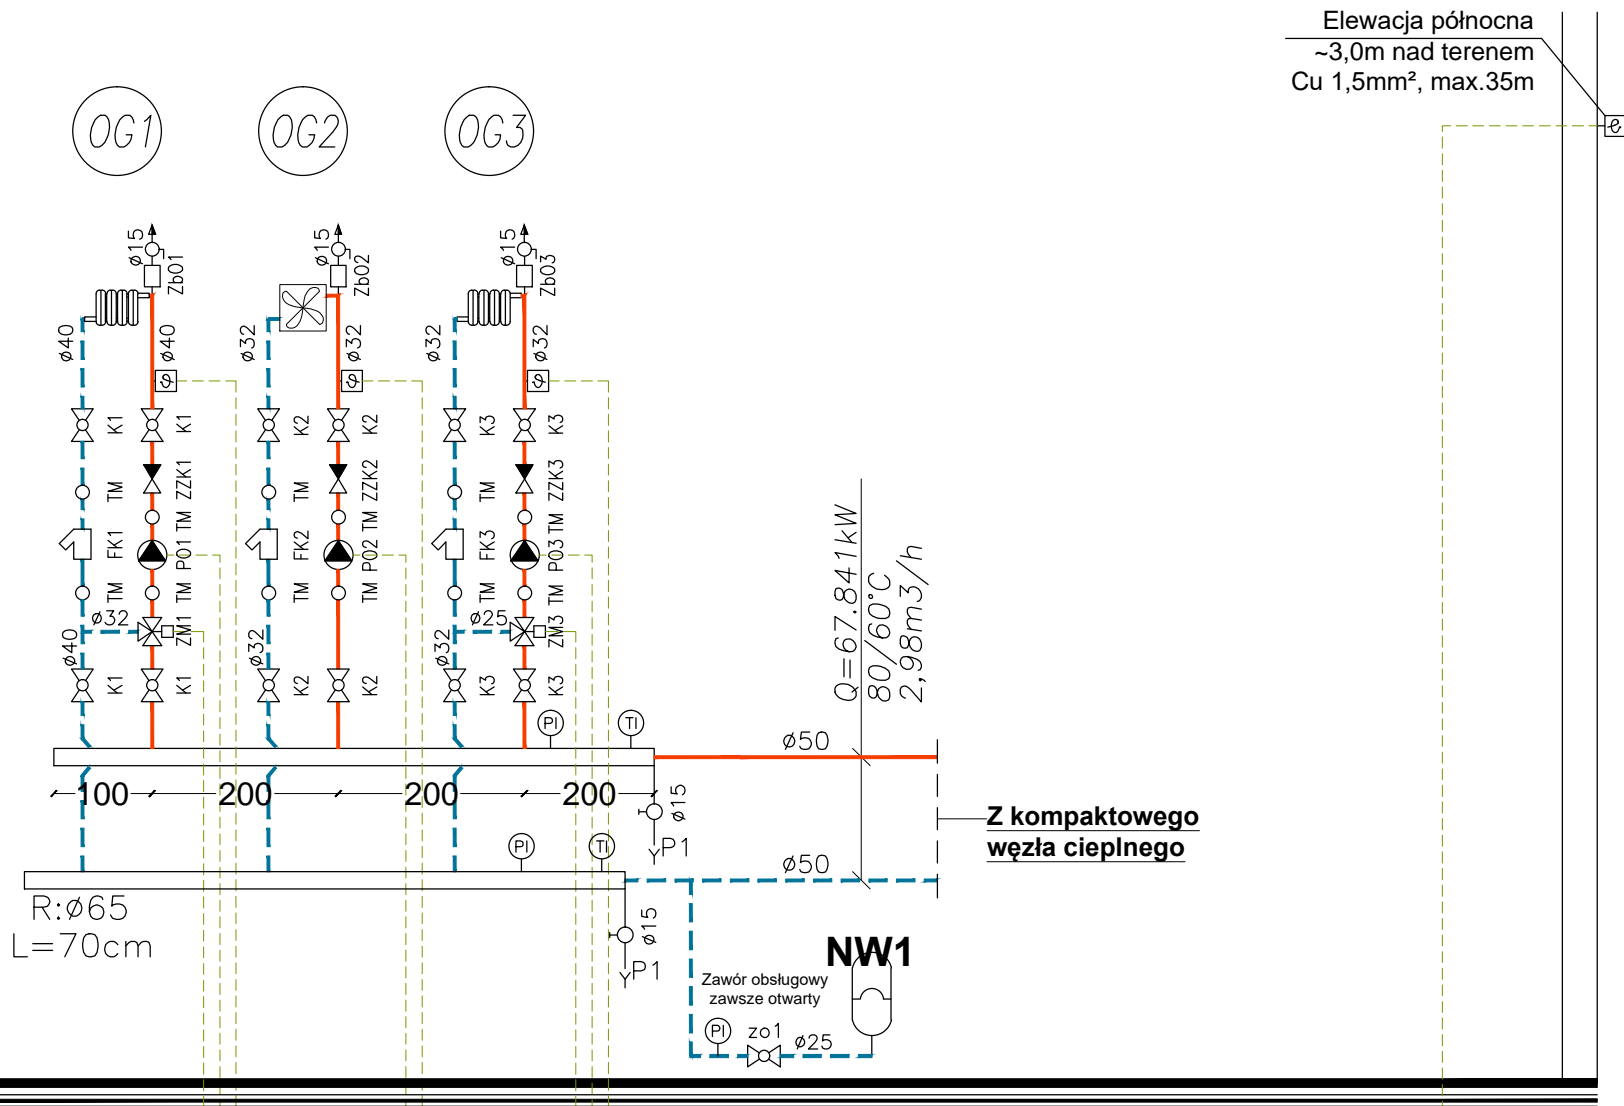

STEROWANIE PODMIESZANIA POMPOWEGO

Zestawienie parametrów obiegów grzewczych:

| L.p.      | Obieg grzewczy       | Q      | DN  | tz  | tp  | G      | $\Delta p$ | V     |
|-----------|----------------------|--------|-----|-----|-----|--------|------------|-------|
|           |                      | [W]    | [-] | [°] | [°] | [m³/h] | [kPa]      | [dm³] |
| OG1       | Ogrzewanie podłogowe | 37 393 | 40  | 40  | 25  | 2.16   | 33         | 830   |
| OG2       | Wentylacja           | 20 900 | 32  | 80  | 60  | 0.92   | 7          | 61    |
| OG3       | Promienniki wodne    | 9 548  | 32  | 80  | 70  | 0.84   | 18         | 92    |
| <b>Σ:</b> |                      | 67 841 |     |     |     | 2.98   |            | 982   |

|   |  |   |  |   |  |        |  |              |  |
|---|--|---|--|---|--|--------|--|--------------|--|
| Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa<br>Michał Miklas<br>ul. Wierzbińskiego 28, 88-100 Inowrocław |  |   |  |   |  |        |  |              |  |
| PPiOB   |  |   |  |   |  |        |  |              |  |
| Tytuł projektu  |  | BUDOWA KRĘGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ                        |  |   |  |        |  |              |  |
| Tytuł rysunku   |  | Schemat podmieszania pompowego  |  |   |  |        |  |              |  |
| Adres obiektu   |  | działka nr 326/2, obręb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator działki 040705_4.0003.326/2 |  |   |  |        |  |              |  |
| Inwestor  |  | Gmina Janikowo<br>ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo                                    |  |   |  |        |  |              |  |
| Projektował   |  | mgr inż. Grzegorz Chudy   |  | KUP/0182/PWBS/16<br>w specjalności instalacji sanitarnych b/o     |  | Data   |  | 10.02.2025r. |  |
| Sprawdził   |  | dr inż. Jacek Miklas  |  | ABIT-II-7131-39/2001<br>w specjalności instalacji sanitarnych b/o |  | Data   |  | 10.02.2025r. |  |
| Faza  |  | PT  |  | ---   |  | Arkusz |  | TECH.02      |  |