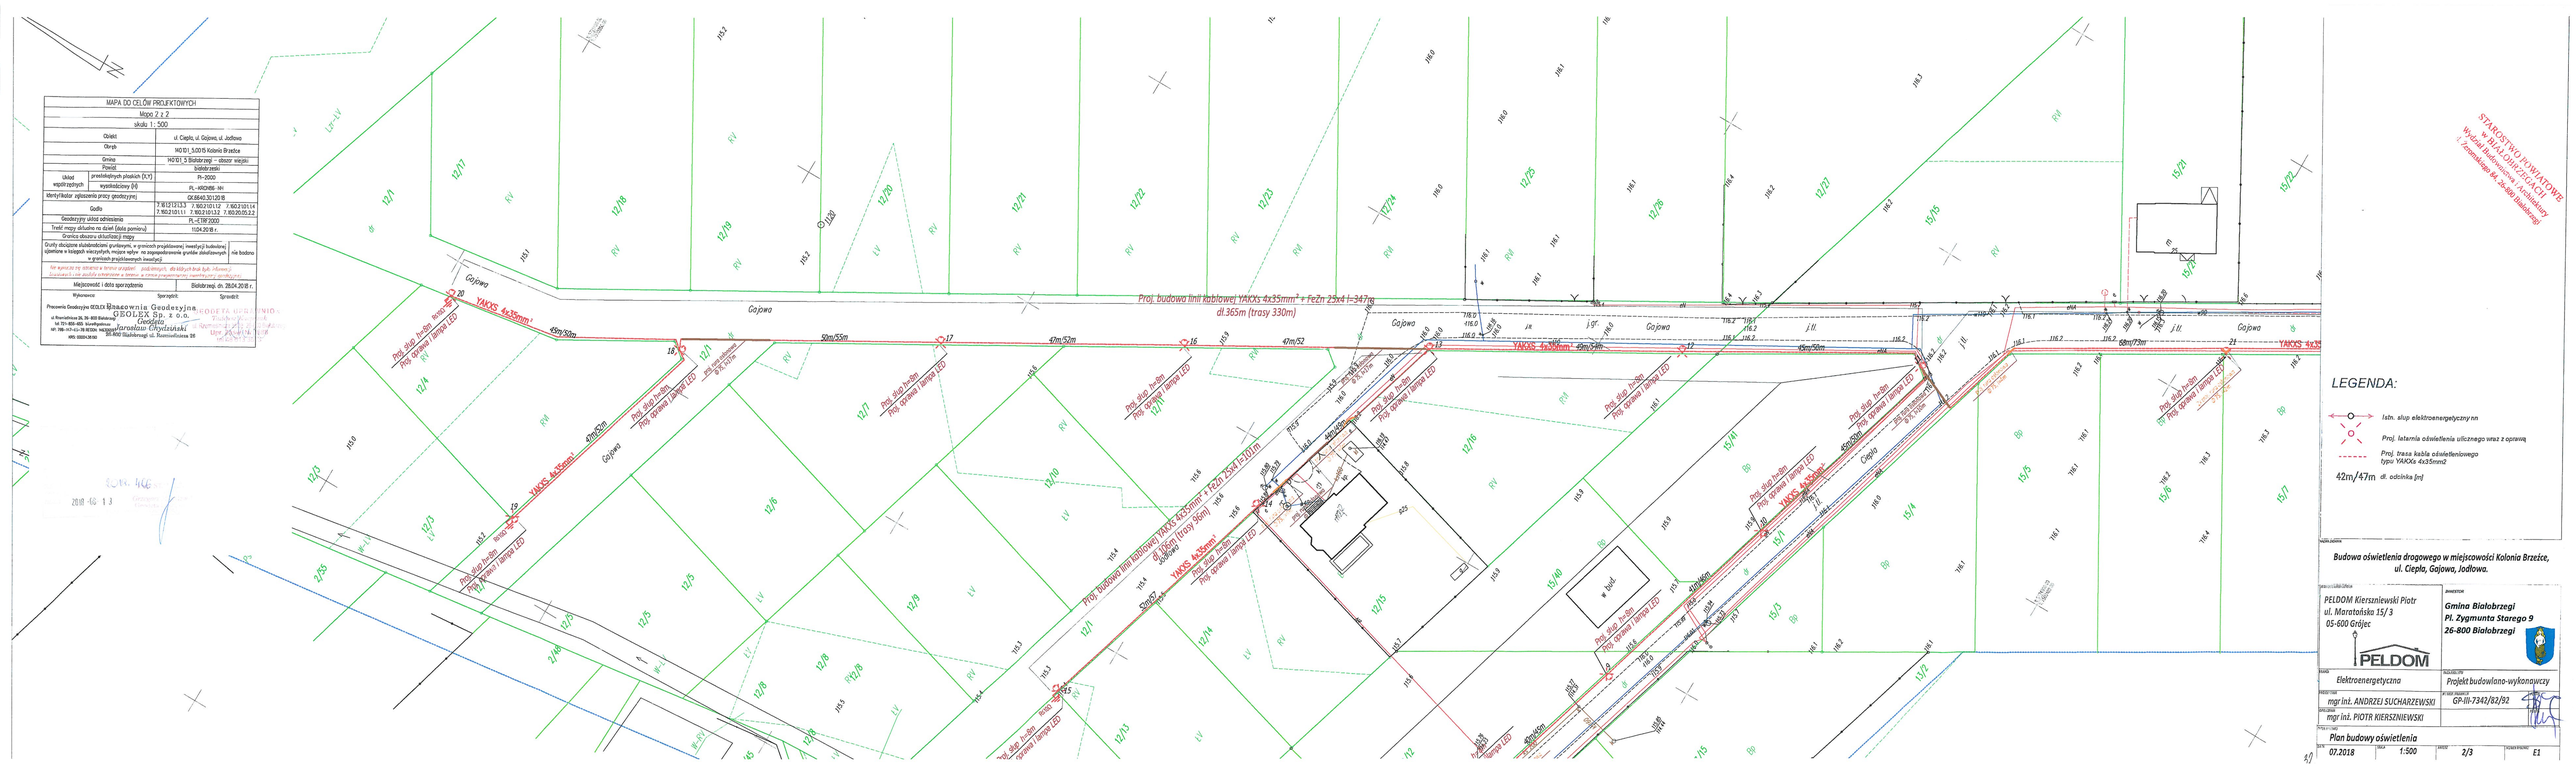
Proj. budowa linii kablowej YAKXs 4x35mm² + FeZn 25x4 l=347m
dł.365m (trasy 330m)
Gajowa
Jodłowa
YAKXS 4x35mm²
Proj. słup h=8m
Proj. oprawa lampa LED
Proj. latarnia oświetlenia ulicznego wraz z oprawą
Proj. trasa kabla oświetleniowego typu YAKXs 4x35mm2
42m/47m dł. odcinka [m]
Istn. słup elektroenergetyczny nn
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Brzeźce, ul. Ciepła, Gajowa, Jodłowa.
PELDOM Kierszniewski Piotr
ul. Maratońska 15/3
05-600 Grójec
Gmina Białobrzegi
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
Elektroenergetyczna
Projekt budowlano-wykonawczy
mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI
GP-III-7342/82/92
mgr inż. PIOTR KIERSZNIEWSKI
Plan budowy oświetlenia
07.2018
1:500
2/3
A1
STAROSTWO POWIATOWE w MAŁOPOLSKIEJ Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Tarnowskiego 4a 26-600 Radomsko
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500
Obiekt: ul. Ciepła, ul. Gajowa, ul. Jodłowa
Obręb: MO01_5.0015 Kolonia Brzeźce
Gmina: MO01_5 Białobrzegi – obszar wiejski
Powiat: białobrzeski
Układ współrzędnych płaskich (XY): PL-2000
wysokościowy (H): PL - KRONOS - NH
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: GK.6640.3012.2018
Godło: 7.80.1212133 7.80.2120132 7.80.2120114 7.80.2120111 7.80.2120132 7.80.20.05.2.2
Geodezyjny układ odniesienia: PL-CTRF2000
Treść mapy dotarbna na dzień (data pomiaru): 11.04.2018 r.
Granice obszaru obciążonej miąży:
Grunty objęte ograniczeniami gruntowymi, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, zjawiskami i/lub podziałami istniejącymi w terenie, w stanie zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących: nie badano w granicach projektowanych inwestycji
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, do których brak było informacji. Projektant i/lub podmiot zlecający pracę nie ponoszą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie w trakcie w terenie w stanie zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących.
Miejscowość i data sporządzenia: Białobrzegi, dn. 28.04.2018 r.
Wykonawca: Pracownia Geodezyjna GEOLEX Sp. z o.o. ul. Powstańców 2A, 26-800 Białobrzegi tel. 721-850-400 Krzysztof Jaroszek
Sporządził: Jarosław Olędzki
Sprawdził:
Urząd Gminy w Białobrzegach ul. Rawszańska 28
Proj. budowa linii kablowej YAKXs 4x35mm² + FeZn 25x4 l=1-347m
dł.365m (trasy 330m)
Proj. budowa linii kablowej YAKXs 4x35mm² + FeZn 25x4 l=1-347m
dł.365m (trasy 330m)
LEGENDA:
Istn. słup elektroenergetyczny nn
Proj. latarnia oświetlenia ulicznego wraz z oprawą
Proj. trasa kabla oświetleniowego typu YAKXs 4x35mm2
42m/47m dł. odcinka [m]