


OZNACZENIA

- Projekтована установка холодильника — труба тепловода
- Проектированная установка холодильника — труба газова

Legenda — oznaczenie jednostek wewnętrznych
1 — jedn. sufitowa — kasety między strypowo — szt. 2
Nominalna wydajność chłodnicza: 5,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 6,3 kW
Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chłodzenie: nie więcej niż 23 W
Zapotrzebowanie energii na grzanie: nie więcej niż 19 W
Wymiary (wys x szer x głęb): nie więcej niż 570x256x570
Waga: nie więcej niż 15 kg
Przepływ powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niż 11,2 m³/min
Przepływ powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niż 10,0 m³/min
Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie więcej niż 34 dB(A)
Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie więcej niż 37 dB(A)
Posiada styk do kontaktorów : TAK
Deklaracja zgodności CE: TAK
Zgodność z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) : TAK
2 — jedn. sufitowa — kasety między strypowo — szt. 1
Nominalna wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 2,5 kW
Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chłodzenie: nie więcej niż 11 W
Zapotrzebowanie energii na grzanie: nie więcej niż 13 W
Wymiary (szer x wys x głęb): nie więcej niż 570x214x570
Waga: nie więcej niż 12,6 kg
Przepływ powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niż 6,7 m³/min
Przepływ powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niż 7,7 m³/min
Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie więcej niż 26 dB(A)
Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie więcej niż 29 dB(A)
Posiada styk do kontaktorów : TAK
Deklaracja zgodności CE: TAK
Zgodność z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) : TAK
3 — jedn. sufitowa — kasety między strypowo — szt. 1
Nominalna wydajność chłodnicza: 7,1 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 8,0 kW
Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/50 Hz/220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chłodzenie: nie więcej niż 32 W
Zapotrzebowanie energii na grzanie: nie więcej niż 20 W
Wymiary (szer x wys x głęb): nie więcej niż 840x204x440
Waga: nie więcej niż 21 kg
Przepływ powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niż 15 m³/min
Przepływ powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niż 18 m³/min
Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie więcej niż 35 dB(A)
Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie więcej niż 39 dB(A)
Posiada styk do kontaktorów : TAK
Deklaracja zgodności CE: TAK
Zgodność z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) : TAK

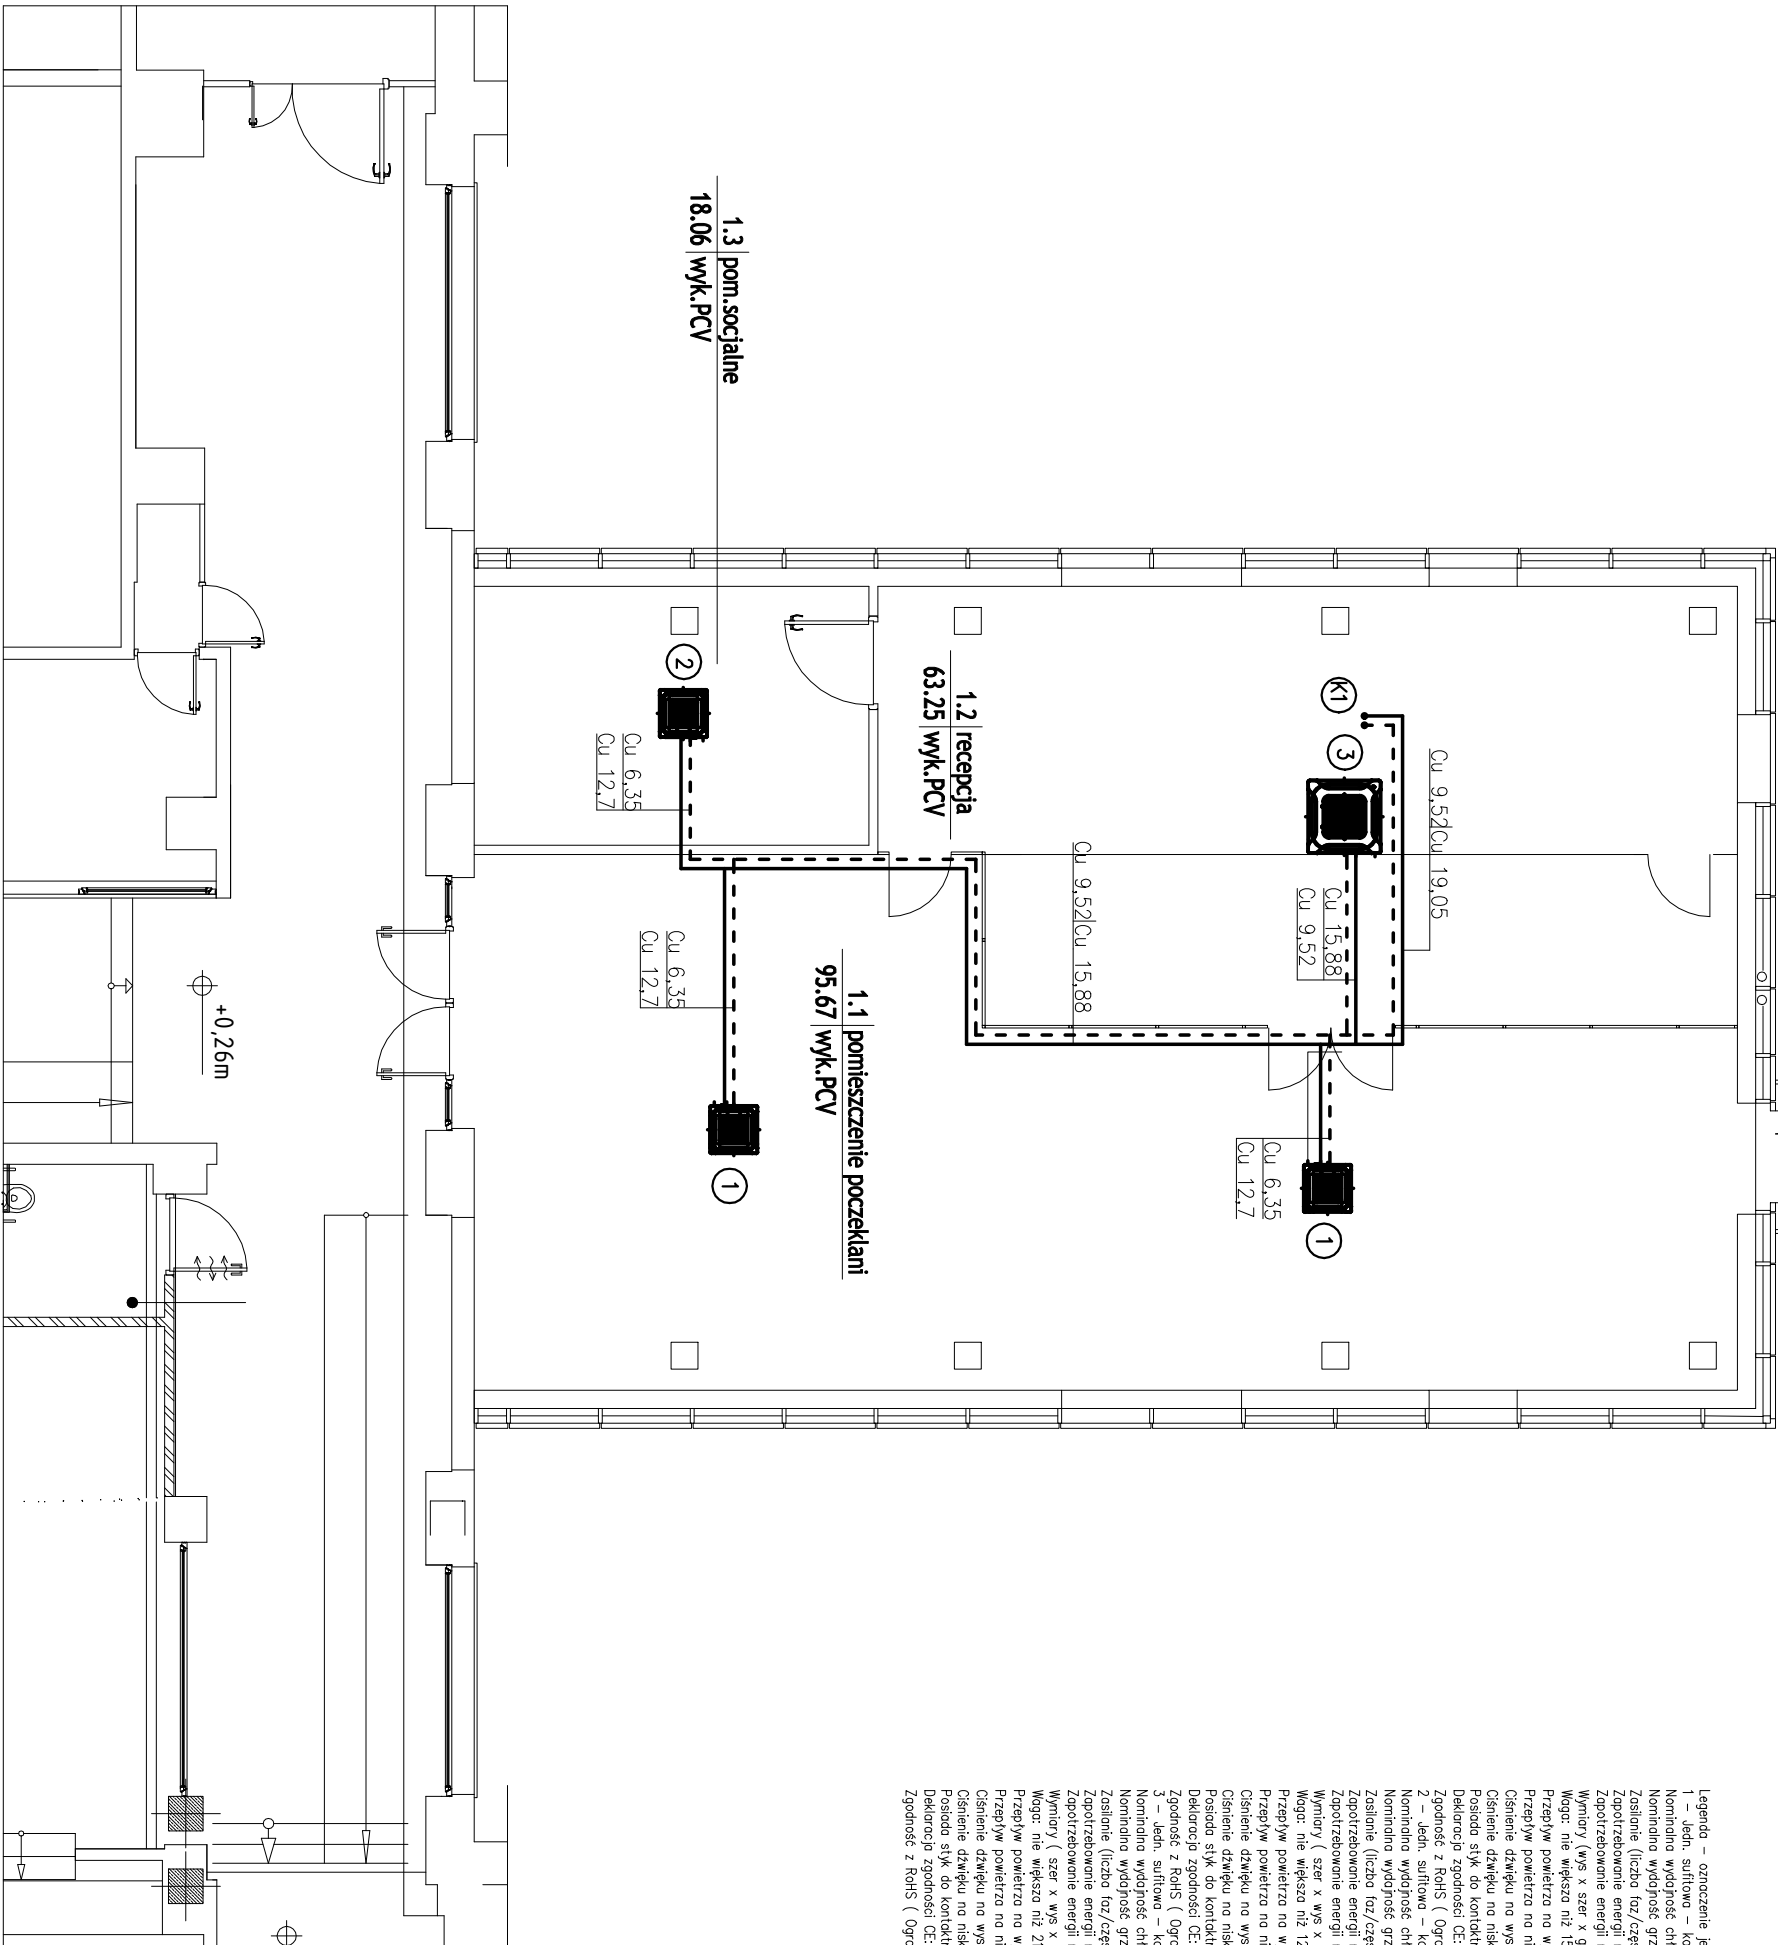

temat:				
Nadbudowa i rozbudowa budynku głównego, pomiędzy skrzydłami B i C z przeznaczeniem pomieszczeń na rejestrację główną Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wotbrzychu				
inwestor:				
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wotbrzychu ul. Sokotowskiego 4; 58–309 Wotbrzych				
projektant:				
mgr inż. Łukasz Szpinek			82/D05/08	
sprawdzający:				
tytuł rysunku:				
RZUT PARTERU – INSTALACJA KLIMATYZATORÓW				
data:		stadium:	skala:	nr rys.:
05.02.2025		PW.	1:100	IS-10