RZUT Z GÓRY

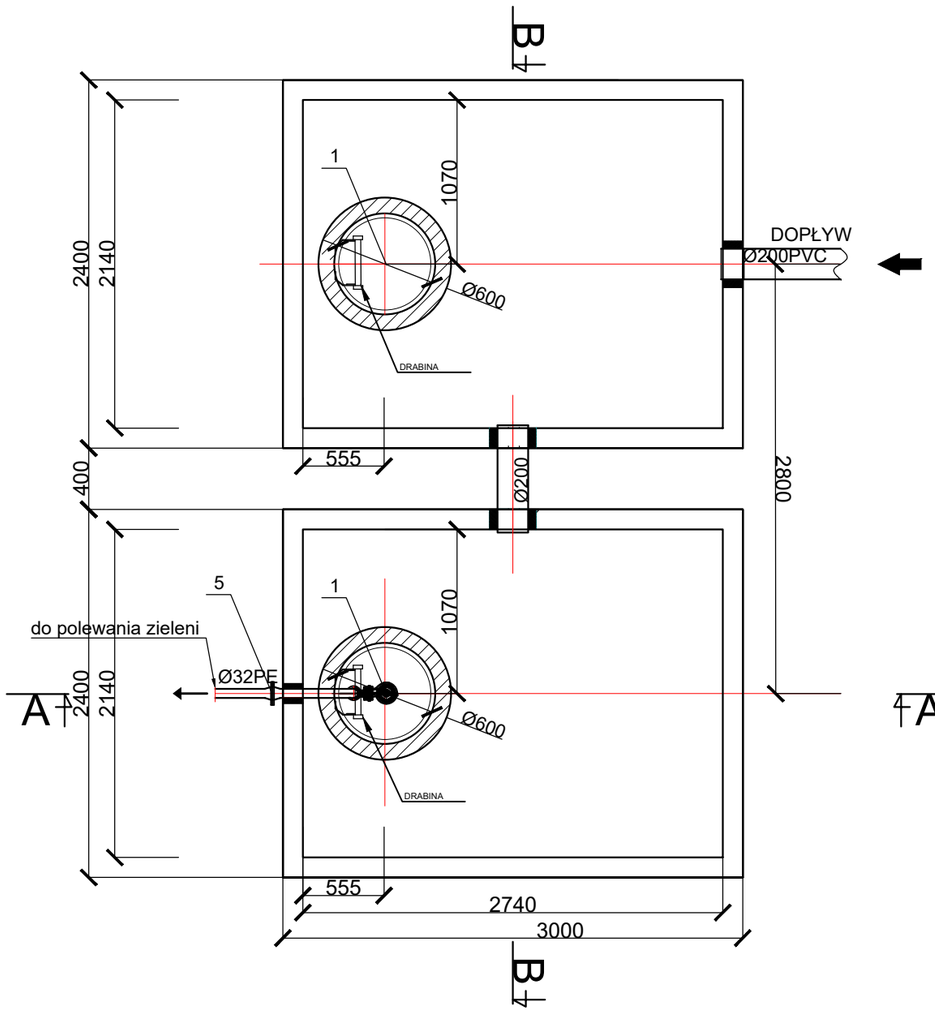

PRZEKRÓJ B-B

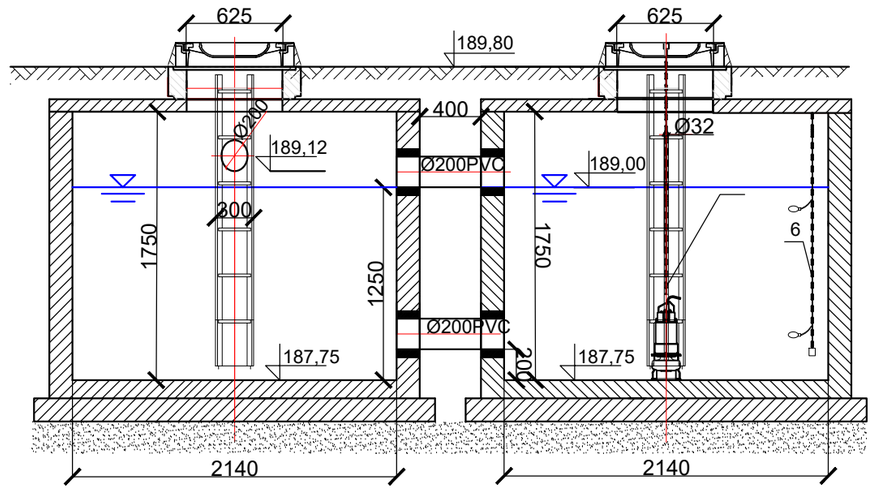

PRZEKRÓJ A-A

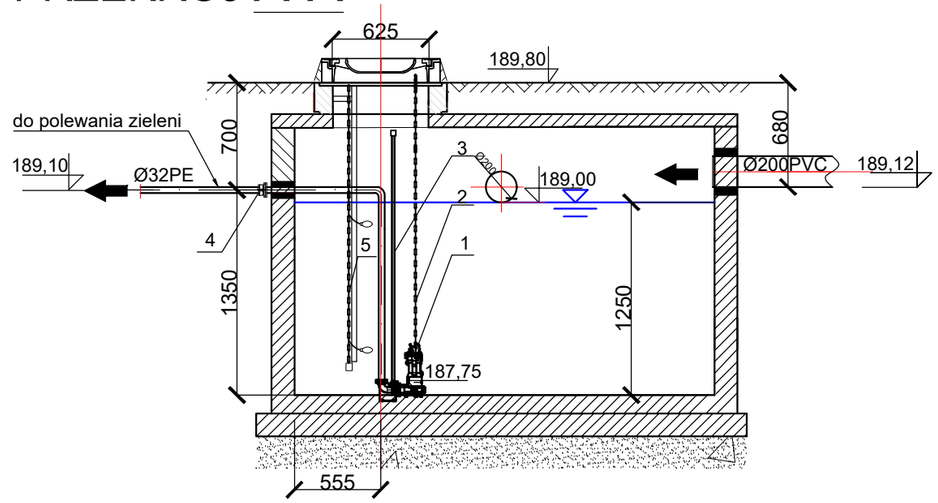

UWAGA:

1. Wykonanie beton C45/55 W10 F150, klasa ekspozycji XC4, XA3, XF4, stal AIIIN,
2. Kręgi betonowe komina złazowego DN1000 wg PN-EN 1917 łączone na uszczelki elastomerowe,
3. Pokrywa żelbetowa komina złazowego DN1000 wg PN-EN 1917,
4. Właz żeliwny DN600 klasy D400 wg PN-EN 124,
7. Przejścia szczelne do połączenia rur trwale i szczelnie osadzone w ścianie zbiornika w zakładzie producenta .

Tab. Zestawienie elementów przepompowni

L.p.	Urządzenie/armatura	Ilość
1	Pompa zatapialna Q=10,8 m3/h, H=15,0 m, n=1,1 kW	1
2	Łańcuch	1
3	Prowadnice rurowe, stal nierdzewna 1.4301	1
4	Złączka PE/stal	1
5	Wyłącznik pływakowy	1

ZBIORNIKI NA WODY OPADOWE

	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. BOŻENA MARKOWSKA	16/2000/GW specj. sanit.	
SPRAWDZYŁ			
Data: 20.05.2024r.	Skala: -----	Nr rys. 2	