Uwagi:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisach technicznych.
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady konstrukcyjne projektowej nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad konstrukcji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży.
3. W przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych projekt instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej, wg odpowiedniego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą kontrolę zgodności.
4. Wymiary podawane są w centymetrach bez uwzględnienia tynków.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania.
6. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP - UE.
7. Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.- kan. oraz elektryczne przewidzieć w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Sufity podwieszane należy wykonać z płyt umożliwiający ich otwarcie się bez uszkodzeń.
8. W przypadkach wskazanych w projekcie rozwiązań systemowych należy bezwzględnie kierować się wskazaniami i wytycznymi wybranego producenta.
9. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii.
10. Wymagana pożarowa dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunków, schematu oraz opisu pożar.
11. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku. Na materiały i wykonanie przy w zakresie izolacji należy uzyskać świadectwa.
12. Przed przystąpieniem stolarki i ślusarki należy potwierdzić ilość otwie i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami i uzgodnionym na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
13. Na etapie realizacji budowy po odebraniu wykonanie urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do medów oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta.
14. Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
15. Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
16. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
17. Rzędna ±0,00 odpowiada rzędnej +87,50 m n.p.m.
18. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
a) warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N);
c) instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych;
e) przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

Lada pielęgniarska typu "L" z nadstawką. Lada stanowi jeden element. Kolor RAL 9003.

Lokalizacja zabudowy

Nazwa Zabudowy	Nazwa Pomieszczenia	Numer Pomieszczenia	CZSK_MODUŁ
A-IP-M5-Z5L05	Sala intensywnego nadzoru nr 1- 10 stanowisk	M5.02.619	5A

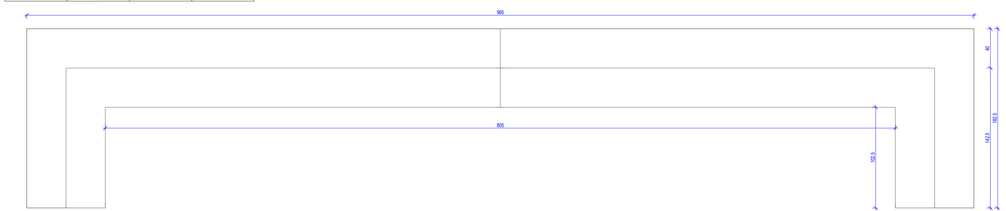

Widok z góry
Pakiet: 70000-Filtrop Skala: 1 : 25

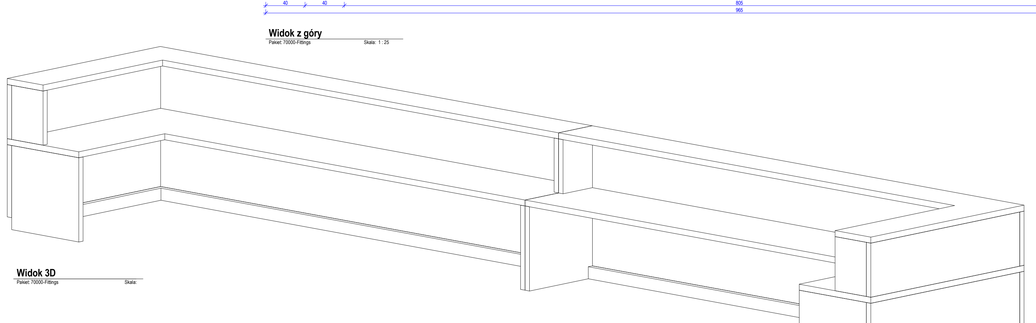

Widok 3D
Pakiet: 70000-Filtrop Skala:

Widok z boku
Pakiet: 70000-Filtrop Skala: 1 : 25



Widok od strony zewnętrznej
Pakiet: 70000-Filtrop Skala: 1 : 25



A-M5-ZZ-Z5L05Front-b
Pakiet: 70000-Filtrop Skala: 1 : 25

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego: Dokumentacja sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-26/23 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w szczególności co do wzajemnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji Umowy oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektował	mgr inż. arch. Jan Stańczak do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta, Komenda budowy i robót w specjalności architektonicznej	upr. nr 3350/Gd/88	
	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POKK/156/2007	
Opracował	mgr inż. arch. Martyna Grzonka		
	mgr inż. arch. Barbara Storczyk		
	mgr inż. arch. Ilona Rybicka		
	mgr inż. arch. Magdalena Zygadlińska		
Sprawdził	mgr inż. arch. Karolina Pykało-Krzywdzińska w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 459/POOKK/2011	

Generalny Wykonawca:
Warbud SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

TKT Engineering Sp. z o.o
ul. Prymasa 4
02-226 Warszawa

Zamawiający / Inwestor:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej wraz zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medyczny interwencyjnej (etap III CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilon wejściowy

Adres obiektu budowlanego:
POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55
ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8, 4/5, 5/4, 7

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża: Architektura

Tytuł rysunku:
Zestawienie lady pielęgniarskiej - Z5L05

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy			23.05.2024

Nr projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
438-IP-M5-ZZ-SH-A-70205						-00	

Plik źródłowy: 438-IP-M5-ZZ-SH-A-70205-00.pln

Oryginał dokumentu w formacie A1 (594x841 mm) przy zachowaniu skalowania. Wydruk w innym formacie może powodować zmianę skali.