

Budynek 1 • ZSP nr 4 Sala zajęć (Scena świetlna 1)

Podsumowanie

Wyniki

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Zgodność	Indeks
Płaszczyzna pracy	Epionowa	486 lx	a 300 lx	■ y/	WP1
	U _c (gi)	0.73	>0.60	✓	WP1
Oszacowanie osłepiania ⁽¹⁾	R(JG,max)	19	< 19	✓	
Wielkość zużycia ²¹	Zużycie	766 kWh/a	maks. 1950 kWh/a	✓	
Pomieszczenie	Charakterystyczna wartość połączenia	10.43 W/m ²	-		
		2.15 W/m ² /100 lx	-		

(1) Na podstawie przestrzeni prostokątnej 9.200 m x 6.000 m i SHR0.25.

(2) Obliczono za pomocą DIN:18599-4.


Profil użytkownika: Instytucja kształcenia - miejsca kształcenia (44.1 Sala lekcyjna - zajęcia ogólne)

Lista opraw

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	Rue	P	<i>	Skuteczność świetlna
12	Brak statusu członka DIALux	(kat 26965)		19	48.0 W	4582 lm	95.5 lm/W

Budynek 1 • ZSP nr 4 • Sala zaj c (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

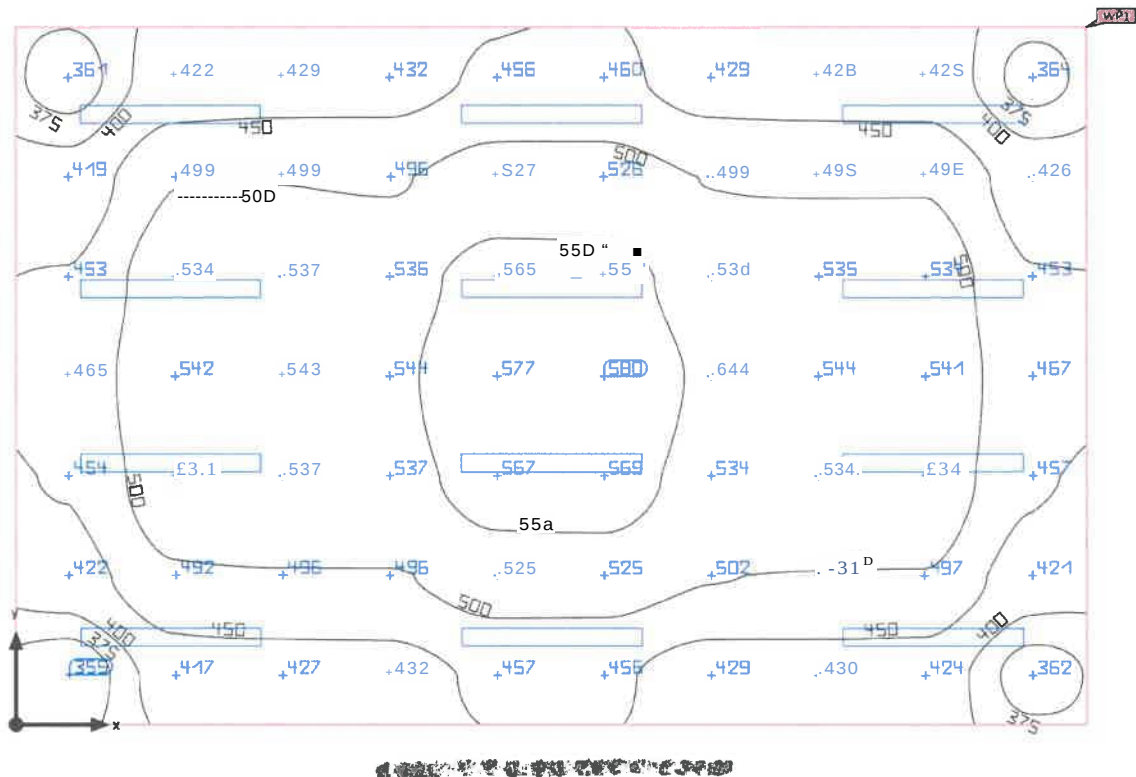

Powierzchnia podstawowa	55.20 m ²
Wspokzynniki odbicia	Sufit: 70.0 %, Ściany: 50.0 %, Podłoga: 20.0 %
Wspdkzynnik konserwacji	0.80 (ogolny)

WysokoSd od podłogi do sufitu	3.400 m
Wysokosc montazu	3.400 m
WySokOSt!Plaszczyzna pracy	0.800 m
MargineS Plaszczyzna pracy	0.000 m