


7

RZUT PARTERU
KOTŁOWNI
SKALA 1:50

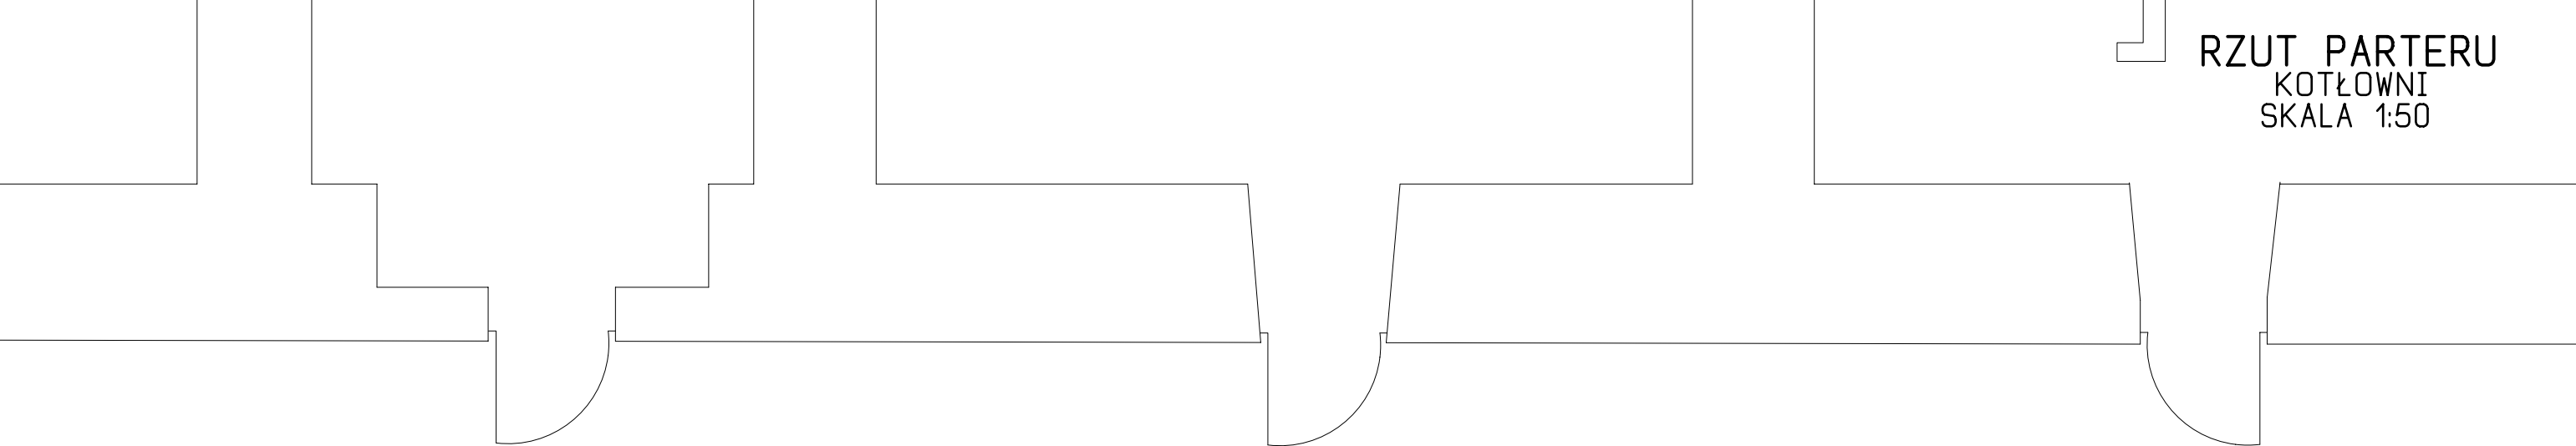

Legenda:
 — Rura zasilająca stal
 ---- Rura powrotna stal
EI60 - Wszystkie przejścia przewodów przez strop wewnętrzny i ściany wewnętrzne zabezpieczyć jako EI 60 (o średnicy od 40mm)
 Jeżeli są dwa przewody przy sobie mniejszej średnicy to się je dodaje

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------|
| <i>RYS. RZUT PARTERU</i> <i>ROZBUDOWA INST. GAZU</i> | <i>DATA:</i> <i>09.2023 R.</i> | <i>NR RYS.</i> |
| <i>PROJEKTANT: MGR INŻ. KAZIMIERZ PAJDA</i> <i>UPR. NR S-97/00</i> | | |
| <i>SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. GRZEGORZ BEDNARSKI</i> <i>UPR. NR S-129/01</i> | | |